

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК

В.Т. Клышко

2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР

2026г.

Согласовано
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"

А.Н. Фисюк

2026г.

Согласовано
Б.О.М. Управление ЖКХ

2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №1 "Лесная" г.Иваново
без ГВС


0,123 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	85,0	65	20,0	0,12	6,15
-20	83,6	64,1	19,5	0,12	6,15
-19	82,1	63,2	18,9	0,12	6,15
-18	80,7	62,2	18,5	0,11	6,15
-17	79,2	61,3	17,9	0,11	6,15
-16	77,8	60,4	17,4	0,11	6,15
-15	76,3	59,4	16,9	0,10	6,15
-14	74,9	58,5	16,4	0,10	6,15
-13	73,4	57,5	15,9	0,10	6,15
-12	71,9	56,5	15,4	0,09	6,15
-11	70,4	55,5	14,9	0,09	6,15
-10	68,9	54,5	14,4	0,09	6,15
-9	67,4	53,6	13,8	0,09	6,15
-8	65,9	52,5	13,4	0,08	6,15
-7	64,3	51,5	12,8	0,08	6,15
-6	62,8	50,5	12,3	0,08	6,15
-5	61,3	49,5	11,8	0,07	6,15
-4	59,7	48,4	11,3	0,07	6,15
-3	58,1	47,4	10,7	0,07	6,15
-2	56,5	46,3	10,2	0,06	6,15
-1	54,9	45,2	9,7	0,06	6,15
0	53,3	44,1	9,2	0,06	6,15
1	51,7	43	8,7	0,05	6,15
2	50,0	41,8	8,2	0,05	6,15
3	48,4	40,7	7,7	0,05	6,15
4	46,7	39,5	7,2	0,04	6,15
5	45,0	38,3	6,7	0,04	6,15
6	43,3	37,1	6,2	0,04	6,15
7	41,5	35,9	5,6	0,03	6,15
8	39,8	34,6	5,2	0,03	6,15
9	37,9	33,3	4,6	0,03	6,15
10	36,1	32	4,1	0,03	6,15

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

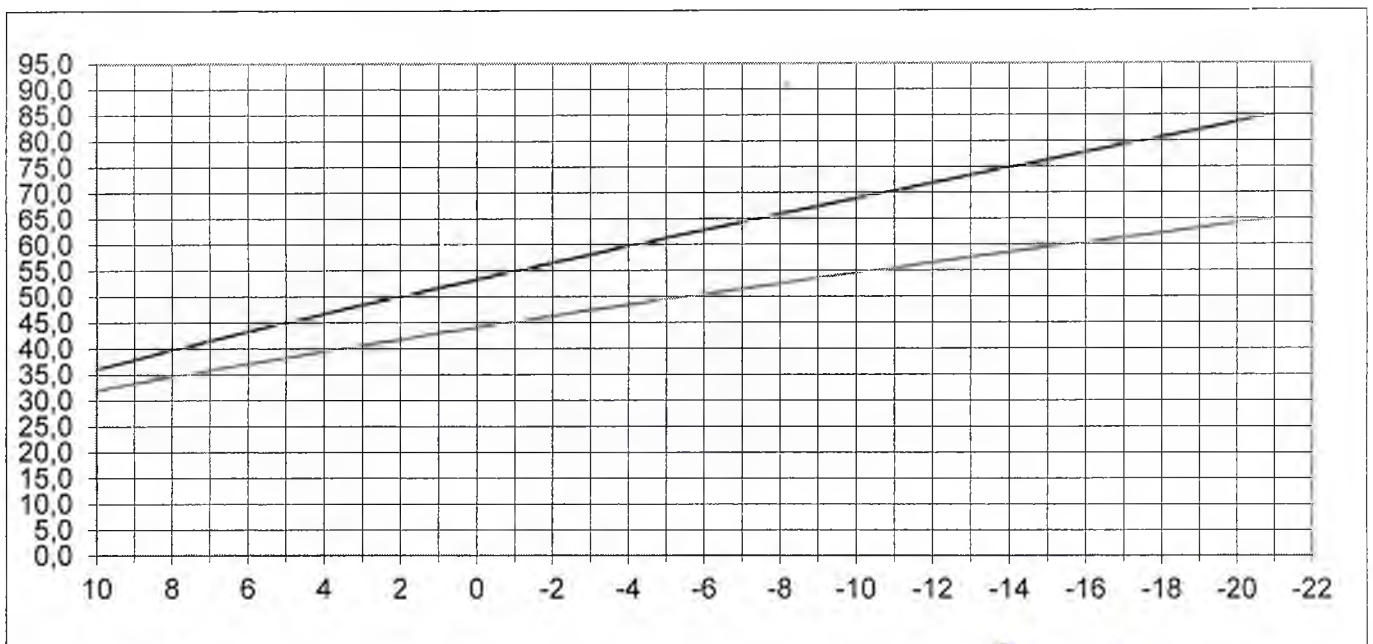

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК
В.Г.Клышко
2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР
2026г.

Утверждаю
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"
А.Н.Фисюк
2026г.
Согласовано
Б.О.И. "Управление ЖКХ"
2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №2 д.Одрижин
без ГВС


1,764 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	90,0	70	20,0	1,76	88,2
-20	88,5	69	19,5	1,72	88,2
-19	86,9	68	18,9	1,67	88,2
-18	85,4	66,9	18,5	1,63	88,2
-17	83,8	65,9	17,9	1,58	88,2
-16	82,3	64,8	17,5	1,54	88,2
-15	80,7	63,8	16,9	1,49	88,2
-14	79,1	62,7	16,4	1,45	88,2
-13	77,5	61,6	15,9	1,40	88,2
-12	76,0	60,6	15,4	1,36	88,2
-11	74,4	59,5	14,9	1,31	88,2
-10	72,7	58,4	14,3	1,27	88,2
-9	71,1	57,3	13,8	1,22	88,2
-8	69,5	56,2	13,3	1,18	88,2
-7	67,9	55	12,9	1,13	88,2
-6	66,2	53,9	12,3	1,09	88,2
-5	64,5	52,7	11,8	1,04	88,2
-4	62,9	51,6	11,3	1,00	88,2
-3	61,2	50,4	10,8	0,95	88,2
-2	59,5	49,2	10,3	0,90	88,2
-1	57,7	48	9,7	0,86	88,2
0	56,0	46,8	9,2	0,81	88,2
1	54,3	45,5	8,8	0,77	88,2
2	52,5	44,3	8,2	0,72	88,2
3	50,7	43	7,7	0,68	88,2
4	48,9	41,7	7,2	0,63	88,2
5	47,1	40,4	6,7	0,59	88,2
6	45,2	39,1	6,1	0,54	88,2
7	43,3	37,7	5,6	0,50	88,2
8	41,4	36,3	5,1	0,45	88,2
9	39,5	34,9	4,6	0,41	88,2
10	37,5	33,4	4,1	0,36	88,2

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

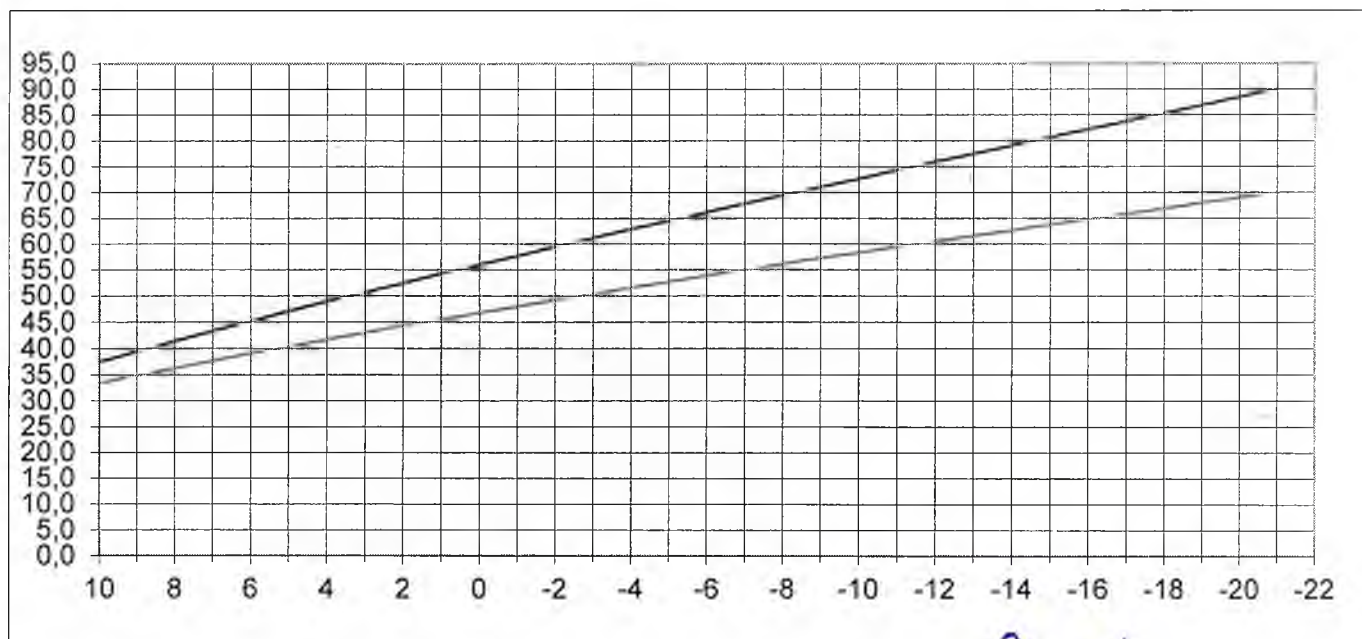

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК
В. Г. Иглышко
2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР
2026г.

Утверждено
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"
А. Н. Фисюк
2026г.
Согласовано
Б. И. Т. "Управление ЖКХ"
В. И. Т. "Управление ЖКХ"
2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №3 (СХТ)-№20 МВТ г.Иваново
с ГВС


30,13 Гкал

Тн.в.	T1.	T2.	ΔT	Q	q, м³/ч
-21	115,0	70	45,0	30,13	670
-20	112,9	69	43,9	29,36	670
-19	110,8	68,1	42,7	28,58	670
-18	108,6	67,1	41,5	27,81	670
-17	106,5	66,1	40,4	27,04	670
-16	104,4	65,1	39,3	26,27	670
-15	102,2	64,1	38,1	25,49	670
-14	100,1	63,1	37,0	24,72	670
-13	97,9	62,1	35,8	23,95	670
-12	95,7	61,1	34,6	23,18	670
-11	93,5	60	33,5	22,40	670
-10	91,3	59	32,3	21,63	670
-9	89,1	57,9	31,2	20,86	670
-8	86,9	56,9	30,0	20,09	670
-7	84,6	55,8	28,8	19,31	670
-6	82,4	54,7	27,7	18,54	670
-5	80,1	53,6	26,5	17,77	670
-4	77,8	52,4	25,4	17,00	670
-3	75,5	51,3	24,2	16,22	670
-2	73,2	50,1	23,1	15,45	670
-1	70,9	48,9	22,0	14,68	670
0	68,5	47,8	20,7	13,91	670
1	66,1	46,5	19,6	13,13	670
2	63,8	45,3	18,5	12,36	670
3	61,0	43,8	17,2	11,59	670
4	61,0	44,2	16,8	10,82	670
5	61,0	44,7	16,3	10,04	670
6	61,0	45,2	15,8	9,27	670
7	61,0	45,6	15,4	8,50	670
8	61,0	46,1	14,9	7,73	670
9	61,0	46,6	14,4	6,95	670
10	61,0	47	14,0	6,18	670

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
с ГВС

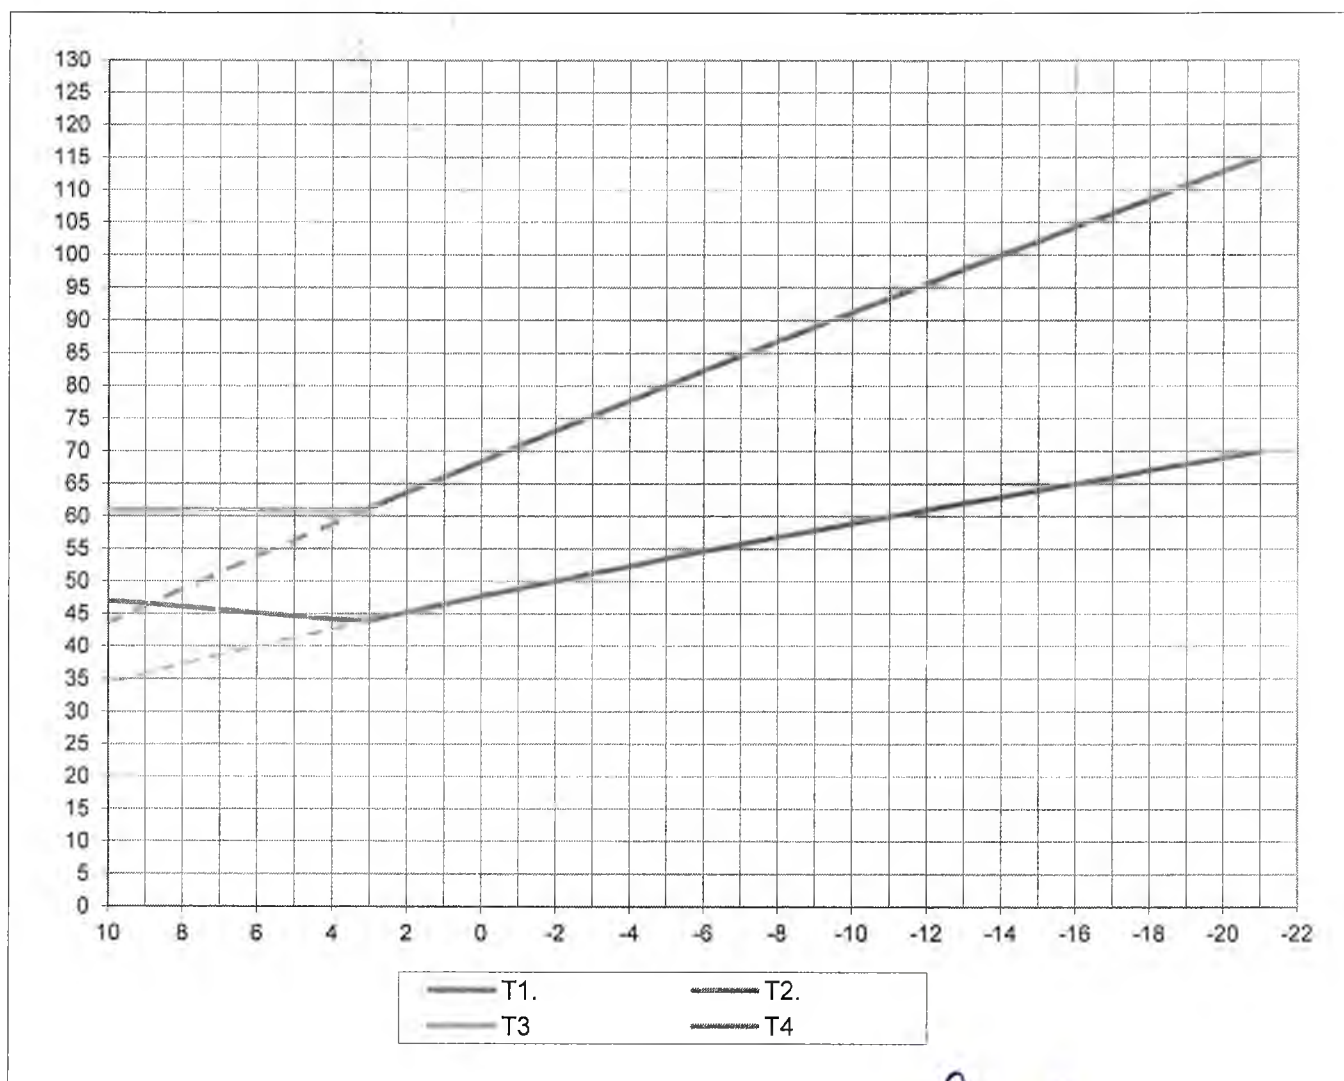

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам.председателя Ивановского РИК
В.Т. Клышко
2026г.

Согласовано
Нач. обл. управл. по рац. использованию ТЭР
2026г.

Согласовано
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"
А.Н.Фисюк
2026г.
Согласовано
Б.О.У.П. "Управление ЖКХ"
2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №4 д.Мотоль
без ГВС


0,46 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	90,0	70,0	20,0	0,46	23
-20	88,5	69,0	19,5	0,45	23
-19	87,0	68,0	19,0	0,44	23
-18	85,5	67,0	18,5	0,42	23
-17	83,8	65,9	17,9	0,41	23
-16	82,3	64,9	17,4	0,40	23
-15	80,8	63,9	16,9	0,39	23
-14	79,2	62,8	16,4	0,38	23
-13	77,6	61,7	15,9	0,37	23
-12	76,1	60,7	15,4	0,35	23
-11	74,5	59,6	14,9	0,34	23
-10	72,9	58,5	14,4	0,33	23
-9	71,2	57,4	13,8	0,32	23
-8	69,6	56,3	13,3	0,31	23
-7	68,0	55,2	12,8	0,29	23
-6	66,3	54,0	12,3	0,28	23
-5	64,7	52,9	11,8	0,27	23
-4	63,0	51,7	11,3	0,26	23
-3	61,4	50,6	10,8	0,25	23
-2	59,7	49,4	10,3	0,24	23
-1	57,9	48,2	9,7	0,22	23
0	56,2	47,0	9,2	0,21	23
1	54,4	45,7	8,7	0,20	23
2	52,7	44,5	8,2	0,19	23
3	50,9	43,2	7,7	0,18	23
4	49,1	41,9	7,2	0,17	23
5	47,3	40,6	6,7	0,15	23
6	45,5	39,3	6,2	0,14	23
7	43,5	37,9	5,6	0,13	23
8	41,6	36,5	5,1	0,12	23
9	39,7	35,1	4,6	0,11	23
10	37,7	33,6	4,1	0,09	23

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

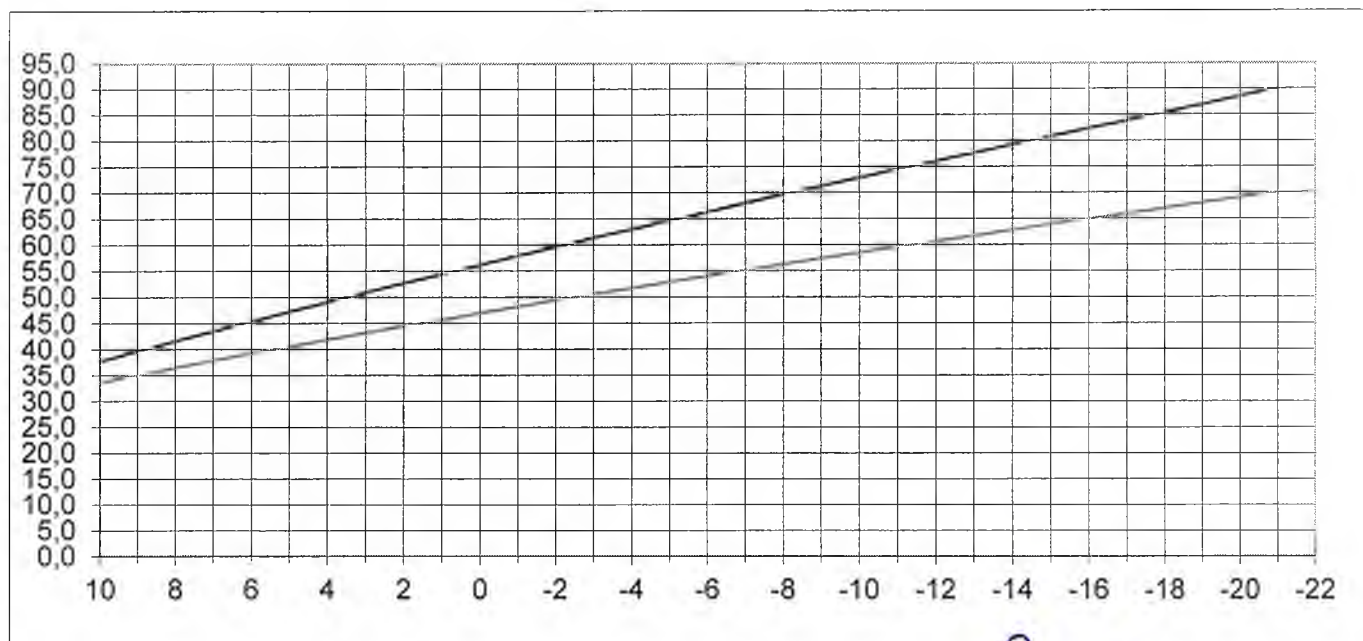

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК

В.Г. Клышко

2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР

2026г.



Утверждаю
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"

А.Н.Фисюк

2026г.

Согласовано
БЗУП "Управление ЖКХ"

2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №5 д.Мохро
без ГВС


0,713 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	90,0	70,0	20,0	0,71	35,7
-20	88,5	69,0	19,5	0,69	35,7
-19	86,9	68,0	18,9	0,68	35,7
-18	85,4	66,9	18,5	0,66	35,7
-17	83,8	65,9	17,9	0,64	35,7
-16	82,3	64,8	17,5	0,62	35,7
-15	80,7	63,8	16,9	0,60	35,7
-14	79,1	62,7	16,4	0,59	35,7
-13	77,5	61,6	15,9	0,57	35,7
-12	76,0	60,6	15,4	0,55	35,7
-11	74,4	59,5	14,9	0,53	35,7
-10	72,7	58,4	14,3	0,51	35,7
-9	71,1	57,3	13,8	0,49	35,7
-8	69,5	56,2	13,3	0,48	35,7
-7	67,9	55,0	12,9	0,46	35,7
-6	66,2	53,9	12,3	0,44	35,7
-5	64,5	52,7	11,8	0,42	35,7
-4	62,9	51,6	11,3	0,40	35,7
-3	61,2	50,4	10,8	0,38	35,7
-2	59,5	49,2	10,3	0,37	35,7
-1	57,7	48,0	9,7	0,35	35,7
0	56,0	46,8	9,2	0,33	35,7
1	54,3	45,5	8,8	0,31	35,7
2	52,5	44,3	8,2	0,29	35,7
3	50,7	43,0	7,7	0,27	35,7
4	48,9	41,7	7,2	0,26	35,7
5	47,1	40,4	6,7	0,24	35,7
6	45,2	39,1	6,1	0,22	35,7
7	43,3	37,7	5,6	0,20	35,7
8	41,4	36,3	5,1	0,18	35,7
9	39,5	34,9	4,6	0,16	35,7
10	37,5	33,4	4,1	0,15	35,7

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

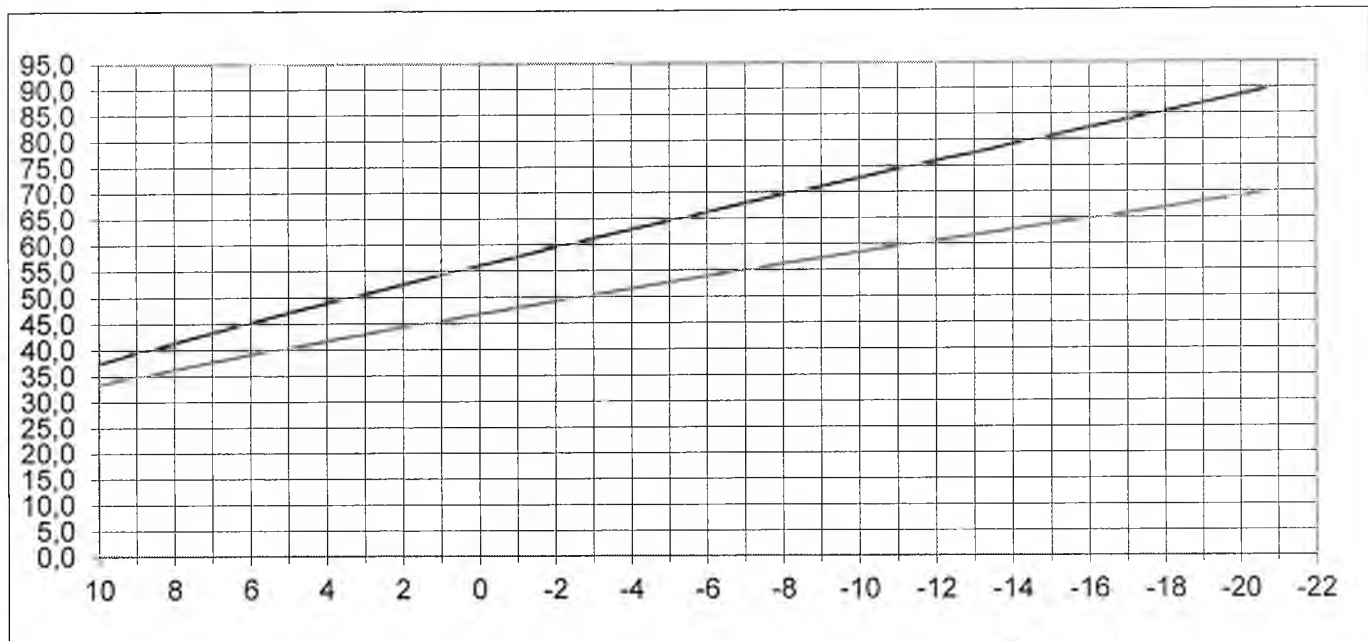

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК
В.Г. Клышко
2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР
2026г.

тврждаю
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"
А.Н. Фисюк
2026г.

Согласовано
ВСУП "Управление ЖКХ"
2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №6 д.Ополь
без ГВС


0,459 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	90,0	70,0	20,0	0,46	23,0
-20	88,5	69,0	19,5	0,45	23,0
-19	86,9	68,0	18,9	0,44	23,0
-18	85,4	66,9	18,5	0,42	23,0
-17	83,8	65,9	17,9	0,41	23,0
-16	82,3	64,8	17,5	0,40	23,0
-15	80,7	63,8	16,9	0,39	23,0
-14	79,1	62,7	16,4	0,38	23,0
-13	77,5	61,6	15,9	0,36	23,0
-12	76,0	60,6	15,4	0,35	23,0
-11	74,4	59,5	14,9	0,34	23,0
-10	72,7	58,4	14,3	0,33	23,0
-9	71,1	57,3	13,8	0,32	23,0
-8	69,5	56,2	13,3	0,31	23,0
-7	67,9	55,0	12,9	0,29	23,0
-6	66,2	53,9	12,3	0,28	23,0
-5	64,5	52,7	11,8	0,27	23,0
-4	62,9	51,6	11,3	0,26	23,0
-3	61,2	50,4	10,8	0,25	23,0
-2	59,5	49,2	10,3	0,24	23,0
-1	57,7	48,0	9,7	0,22	23,0
0	56,0	46,8	9,2	0,21	23,0
1	54,3	45,5	8,8	0,20	23,0
2	52,5	44,3	8,2	0,19	23,0
3	50,7	43,0	7,7	0,18	23,0
4	48,9	41,7	7,2	0,16	23,0
5	47,1	40,4	6,7	0,15	23,0
6	45,2	39,1	6,1	0,14	23,0
7	43,3	37,7	5,6	0,13	23,0
8	41,4	36,3	5,1	0,12	23,0
9	39,5	34,9	4,6	0,11	23,0
10	37,5	33,4	4,1	0,09	23,0

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

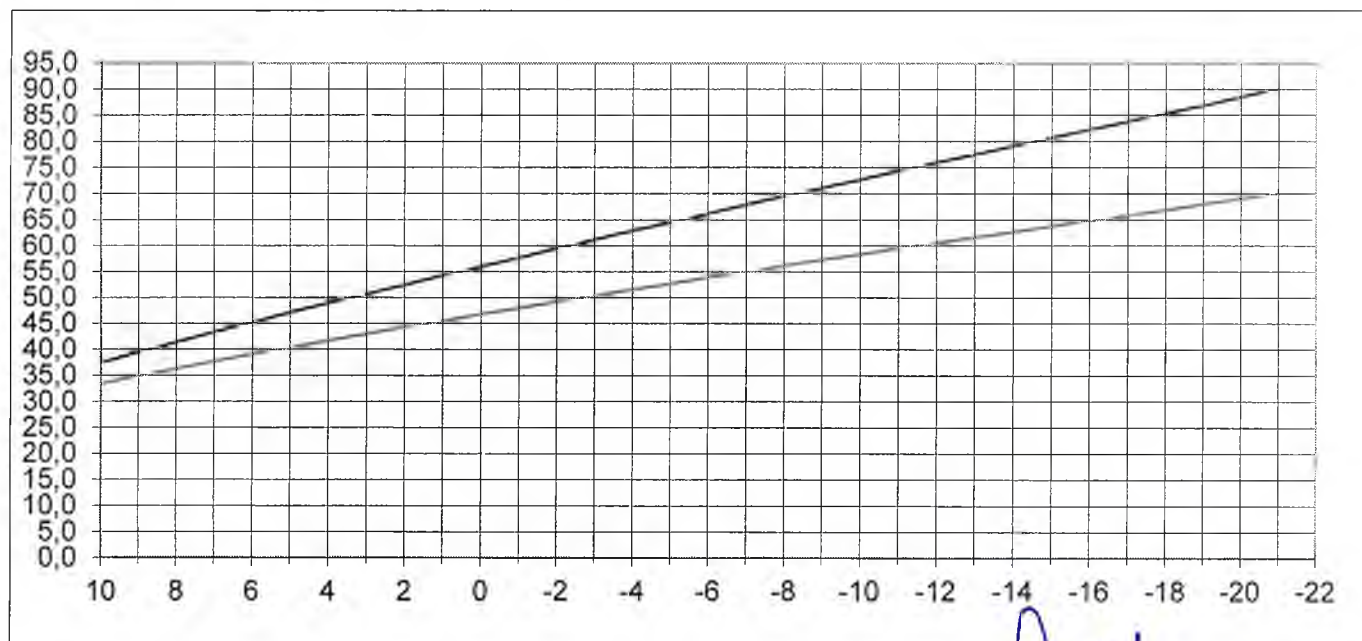

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК

В.Г. Клышко

2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР

2026г.



Утверждаю
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"

А.Н. Фисюк

2026г.

Согласовано
БОУП "Управление ЖКХ"

2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №7 д.Достоево
без ГВС


0,685 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	90,0	70,0	20,0	0,69	34,3
-20	88,5	69,0	19,5	0,67	34,3
-19	86,9	68,0	18,9	0,65	34,3
-18	85,4	66,9	18,5	0,63	34,3
-17	83,8	65,9	17,9	0,61	34,3
-16	82,3	64,8	17,5	0,60	34,3
-15	80,7	63,8	16,9	0,58	34,3
-14	79,1	62,7	16,4	0,56	34,3
-13	77,5	61,6	15,9	0,54	34,3
-12	76,0	60,6	15,4	0,53	34,3
-11	74,4	59,5	14,9	0,51	34,3
-10	72,7	58,4	14,3	0,49	34,3
-9	71,1	57,3	13,8	0,47	34,3
-8	69,5	56,2	13,3	0,46	34,3
-7	67,9	55,0	12,9	0,44	34,3
-6	66,2	53,9	12,3	0,42	34,3
-5	64,5	52,7	11,8	0,40	34,3
-4	62,9	51,6	11,3	0,39	34,3
-3	61,2	50,4	10,8	0,37	34,3
-2	59,5	49,2	10,3	0,35	34,3
-1	57,7	48,0	9,7	0,33	34,3
0	56,0	46,8	9,2	0,32	34,3
1	54,3	45,5	8,8	0,30	34,3
2	52,5	44,3	8,2	0,28	34,3
3	50,7	43,0	7,7	0,26	34,3
4	48,9	41,7	7,2	0,25	34,3
5	47,1	40,4	6,7	0,23	34,3
6	45,2	39,1	6,1	0,21	34,3
7	43,3	37,7	5,6	0,19	34,3
8	41,4	36,3	5,1	0,18	34,3
9	39,5	34,9	4,6	0,16	34,3
10	37,5	33,4	4,1	0,14	34,3

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

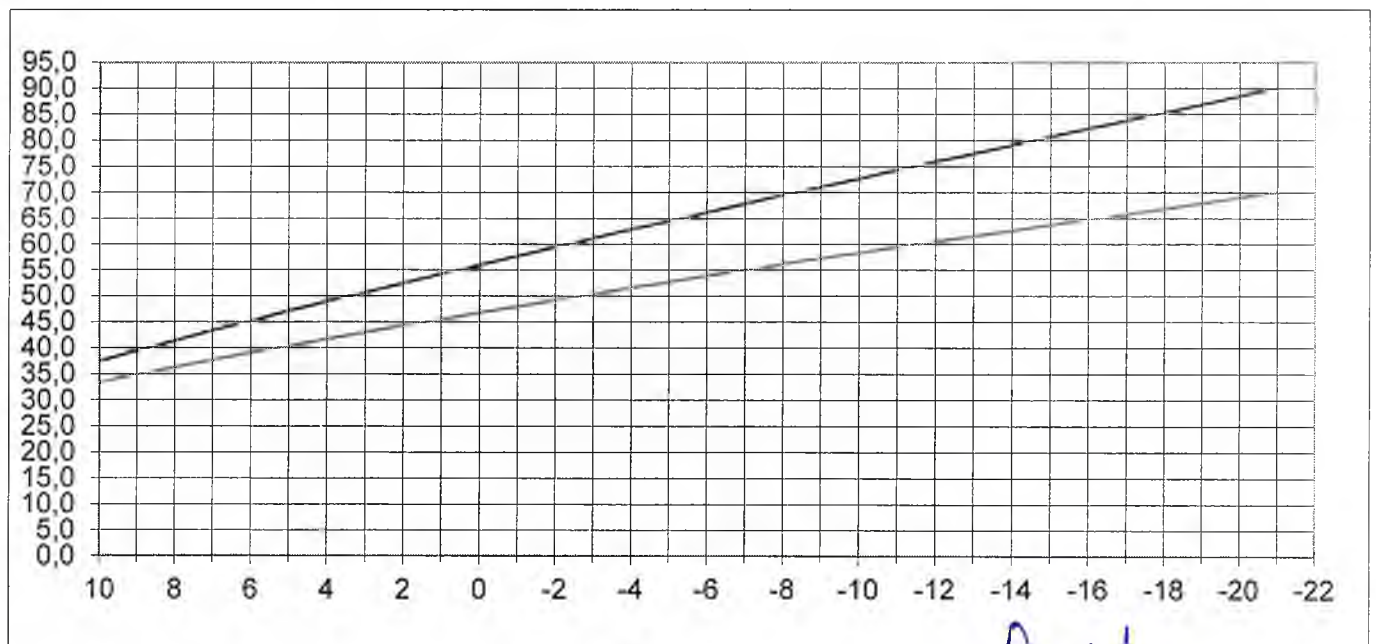

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК

В.Т. Клышко
2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР

2026г.



Утверждаю
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"

А.Н. Фисюк
2026г.

Согласовано
ВООП "Управление ЖКХ"

2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №8 д.Рудск
без ГВС


0,618 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔT	Q	$q, \text{м}^3/\text{ч}$
-21	90,0	70,0	20,0	0,62	30,9
-20	88,5	69,0	19,5	0,60	30,9
-19	86,9	68,0	18,9	0,59	30,9
-18	85,4	66,9	18,5	0,57	30,9
-17	83,8	65,9	17,9	0,55	30,9
-16	82,3	64,8	17,5	0,54	30,9
-15	80,7	63,8	16,9	0,52	30,9
-14	79,1	62,7	16,4	0,51	30,9
-13	77,5	61,6	15,9	0,49	30,9
-12	76,0	60,6	15,4	0,48	30,9
-11	74,4	59,5	14,9	0,46	30,9
-10	72,7	58,4	14,3	0,44	30,9
-9	71,1	57,3	13,8	0,43	30,9
-8	69,5	56,2	13,3	0,41	30,9
-7	67,9	55,0	12,9	0,40	30,9
-6	66,2	53,9	12,3	0,38	30,9
-5	64,5	52,7	11,8	0,36	30,9
-4	62,9	51,6	11,3	0,35	30,9
-3	61,2	50,4	10,8	0,33	30,9
-2	59,5	49,2	10,3	0,32	30,9
-1	57,7	48,0	9,7	0,30	30,9
0	56,0	46,8	9,2	0,29	30,9
1	54,3	45,5	8,8	0,27	30,9
2	52,5	44,3	8,2	0,25	30,9
3	50,7	43,0	7,7	0,24	30,9
4	48,9	41,7	7,2	0,22	30,9
5	47,1	40,4	6,7	0,21	30,9
6	45,2	39,1	6,1	0,19	30,9
7	43,3	37,7	5,6	0,17	30,9
8	41,4	36,3	5,1	0,16	30,9
9	39,5	34,9	4,6	0,14	30,9
10	37,5	33,4	4,1	0,13	30,9

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

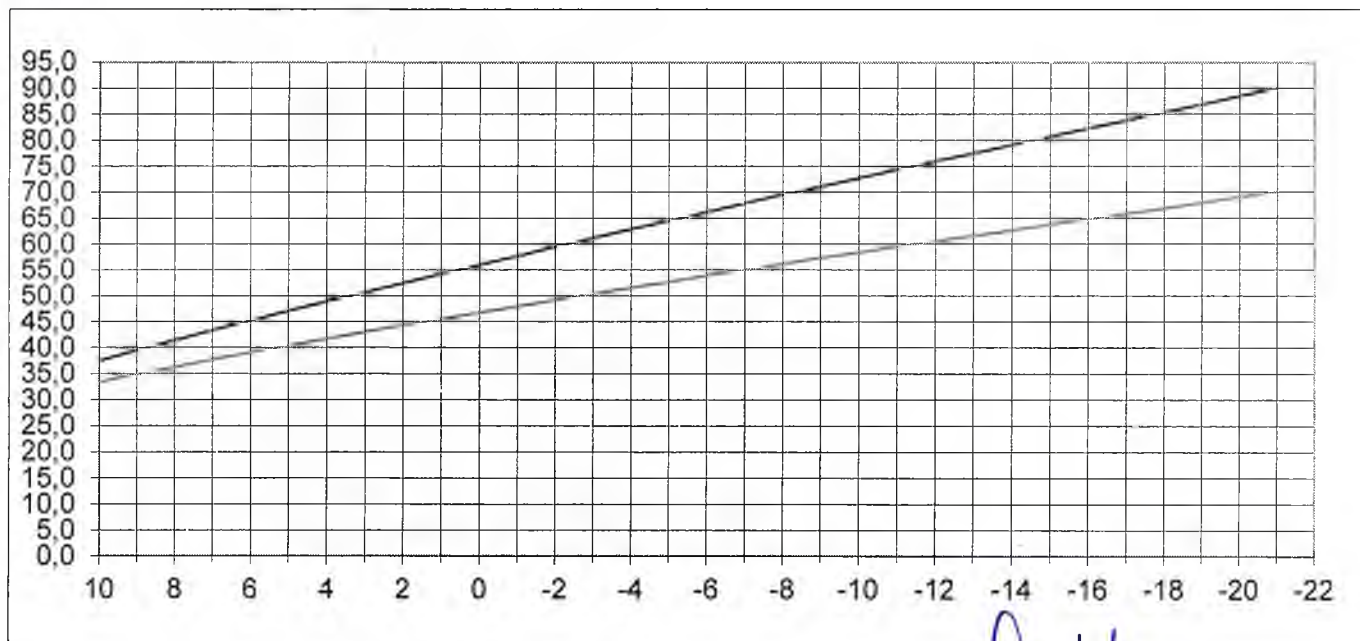

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК

В.Т. Клышко

2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР

2026г.



Утверждаю
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"

А.Н. Фисюк

2026г.

Согласовано
КУМПП "Управление ЖКХ"

2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №9 д.Крытышин
без ГВС


0,533 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q,м³/ч
-21	90,0	70,0	20,0	0,53	26,7
-20	88,5	69,0	19,5	0,52	26,7
-19	86,9	68,0	18,9	0,51	26,7
-18	85,4	66,9	18,5	0,49	26,7
-17	83,8	65,9	17,9	0,48	26,7
-16	82,3	64,8	17,5	0,46	26,7
-15	80,7	63,8	16,9	0,45	26,7
-14	79,1	62,7	16,4	0,44	26,7
-13	77,5	61,6	15,9	0,42	26,7
-12	76,0	60,6	15,4	0,41	26,7
-11	74,4	59,5	14,9	0,40	26,7
-10	72,7	58,4	14,3	0,38	26,7
-9	71,1	57,3	13,8	0,37	26,7
-8	69,5	56,2	13,3	0,36	26,7
-7	67,9	55,0	12,9	0,34	26,7
-6	66,2	53,9	12,3	0,33	26,7
-5	64,5	52,7	11,8	0,31	26,7
-4	62,9	51,6	11,3	0,30	26,7
-3	61,2	50,4	10,8	0,29	26,7
-2	59,5	49,2	10,3	0,27	26,7
-1	57,7	48,0	9,7	0,26	26,7
0	56,0	46,8	9,2	0,25	26,7
1	54,3	45,5	8,8	0,23	26,7
2	52,5	44,3	8,2	0,22	26,7
3	50,7	43,0	7,7	0,21	26,7
4	48,9	41,7	7,2	0,19	26,7
5	47,1	40,4	6,7	0,18	26,7
6	45,2	39,1	6,1	0,16	26,7
7	43,3	37,7	5,6	0,15	26,7
8	41,4	36,3	5,1	0,14	26,7
9	39,5	34,9	4,6	0,12	26,7
10	37,5	33,4	4,1	0,11	26,7

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

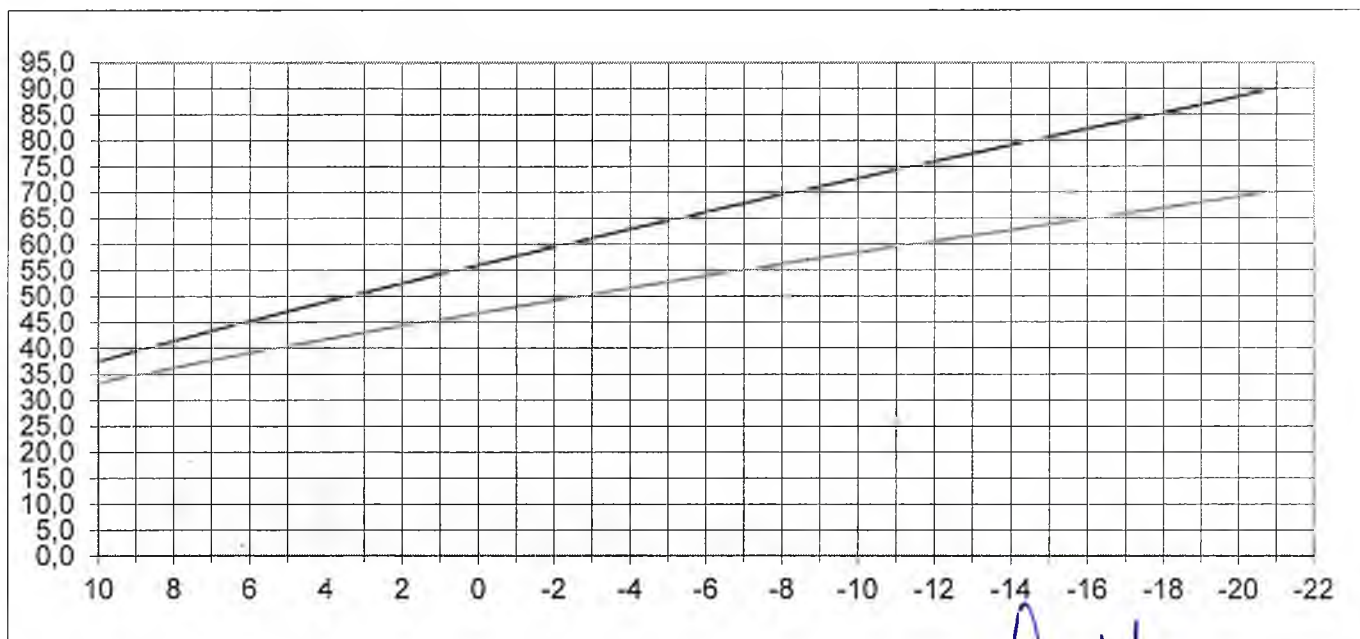

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК

В.Г. Клышко

2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР

2026г.



Утверждаю
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"

А.Н. Фисюк

2026г.

Согласовано
БОУП "Управление ЖКХ"

2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №10 д. Сочивки
без ГВС


0,303 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	90,0	70,0	20,00	0,30	15,2
-20	88,5	69,0	19,50	0,30	15,2
-19	86,9	68,0	18,90	0,29	15,2
-18	85,4	66,9	18,50	0,28	15,2
-17	83,8	65,9	17,90	0,27	15,2
-16	82,3	64,8	17,50	0,26	15,2
-15	80,7	63,8	16,90	0,26	15,2
-14	79,1	62,7	16,40	0,25	15,2
-13	77,5	61,6	15,90	0,24	15,2
-12	76,0	60,6	15,40	0,23	15,2
-11	74,4	59,5	14,90	0,23	15,2
-10	72,7	58,4	14,30	0,22	15,2
-9	71,1	57,3	13,80	0,21	15,2
-8	69,5	56,2	13,30	0,20	15,2
-7	67,9	55,0	12,90	0,19	15,2
-6	66,2	53,9	12,30	0,19	15,2
-5	64,5	52,7	11,80	0,18	15,2
-4	62,9	51,6	11,30	0,17	15,2
-3	61,2	50,4	10,80	0,16	15,2
-2	59,5	49,2	10,30	0,16	15,2
-1	57,7	48,0	9,70	0,15	15,2
0	56,0	46,8	9,20	0,14	15,2
1	54,3	45,5	8,80	0,13	15,2
2	52,5	44,3	8,20	0,12	15,2
3	50,7	43,0	7,70	0,12	15,2
4	48,9	41,7	7,20	0,11	15,2
5	47,1	40,4	6,70	0,10	15,2
6	45,2	39,1	6,10	0,09	15,2
7	43,3	37,7	5,60	0,09	15,2
8	41,4	36,3	5,10	0,08	15,2
9	39,5	34,9	4,60	0,07	15,2
10	37,5	33,4	4,10	0,06	15,2

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

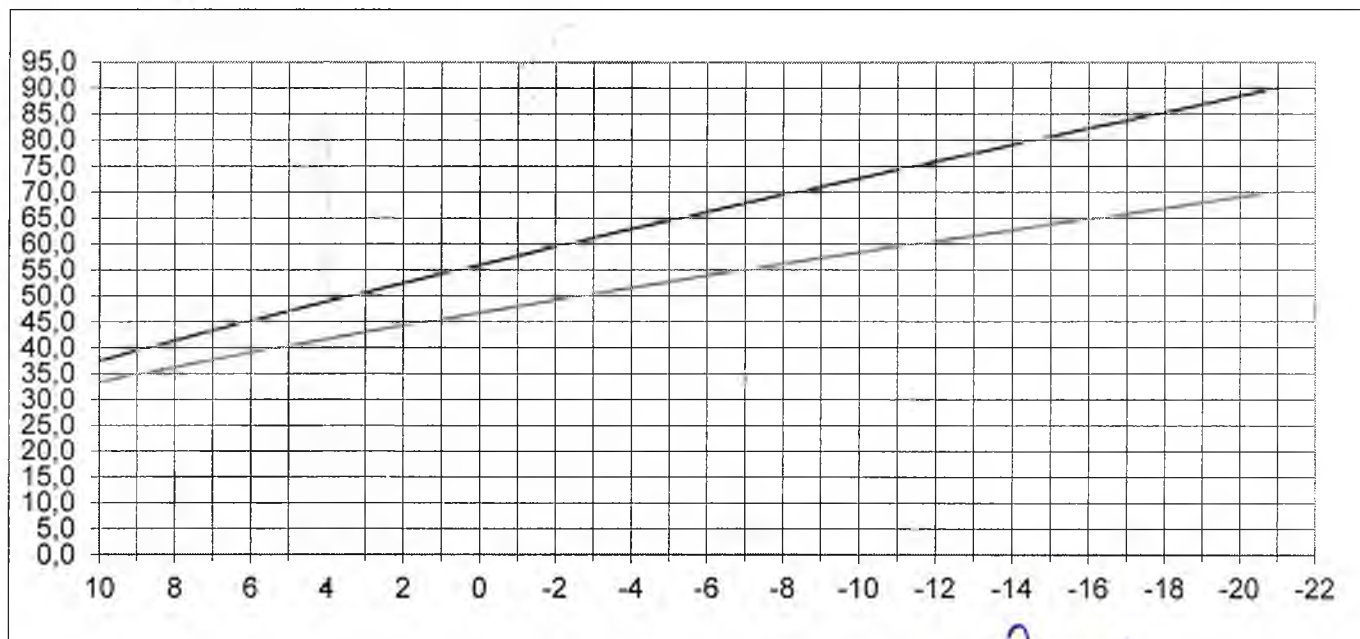

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам.председателя Ивановского РИК

В.Г. Клышко

2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР

2026г.



Утверждаю
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"

А.Н.Фисюк

2026г.

Согласовано
БОУП "Управление ЖКХ"

2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №11 д. Мотоль
без ГВС


0,945 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	90,0	70,0	20,00	0,95	47,3
-20	88,5	69,0	19,50	0,92	47,3
-19	86,9	68,0	18,90	0,90	47,3
-18	85,4	66,9	18,50	0,87	47,3
-17	83,8	65,9	17,90	0,85	47,3
-16	82,3	64,8	17,50	0,82	47,3
-15	80,7	63,8	16,90	0,80	47,3
-14	79,1	62,7	16,40	0,78	47,3
-13	77,5	61,6	15,90	0,75	47,3
-12	76,0	60,6	15,40	0,73	47,3
-11	74,4	59,5	14,90	0,70	47,3
-10	72,7	58,4	14,30	0,68	47,3
-9	71,1	57,3	13,80	0,65	47,3
-8	69,5	56,2	13,30	0,63	47,3
-7	67,9	55,0	12,90	0,61	47,3
-6	66,2	53,9	12,30	0,58	47,3
-5	64,5	52,7	11,80	0,56	47,3
-4	62,9	51,6	11,30	0,53	47,3
-3	61,2	50,4	10,80	0,51	47,3
-2	59,5	49,2	10,30	0,48	47,3
-1	57,7	48,0	9,70	0,46	47,3
0	56,0	46,8	9,20	0,44	47,3
1	54,3	45,5	8,80	0,41	47,3
2	52,5	44,3	8,20	0,39	47,3
3	50,7	43,0	7,70	0,36	47,3
4	48,9	41,7	7,20	0,34	47,3
5	47,1	40,4	6,70	0,32	47,3
6	45,2	39,1	6,10	0,29	47,3
7	43,3	37,7	5,60	0,27	47,3
8	41,4	36,3	5,10	0,24	47,3
9	39,5	34,9	4,60	0,22	47,3
10	37,5	33,4	4,10	0,19	47,3

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

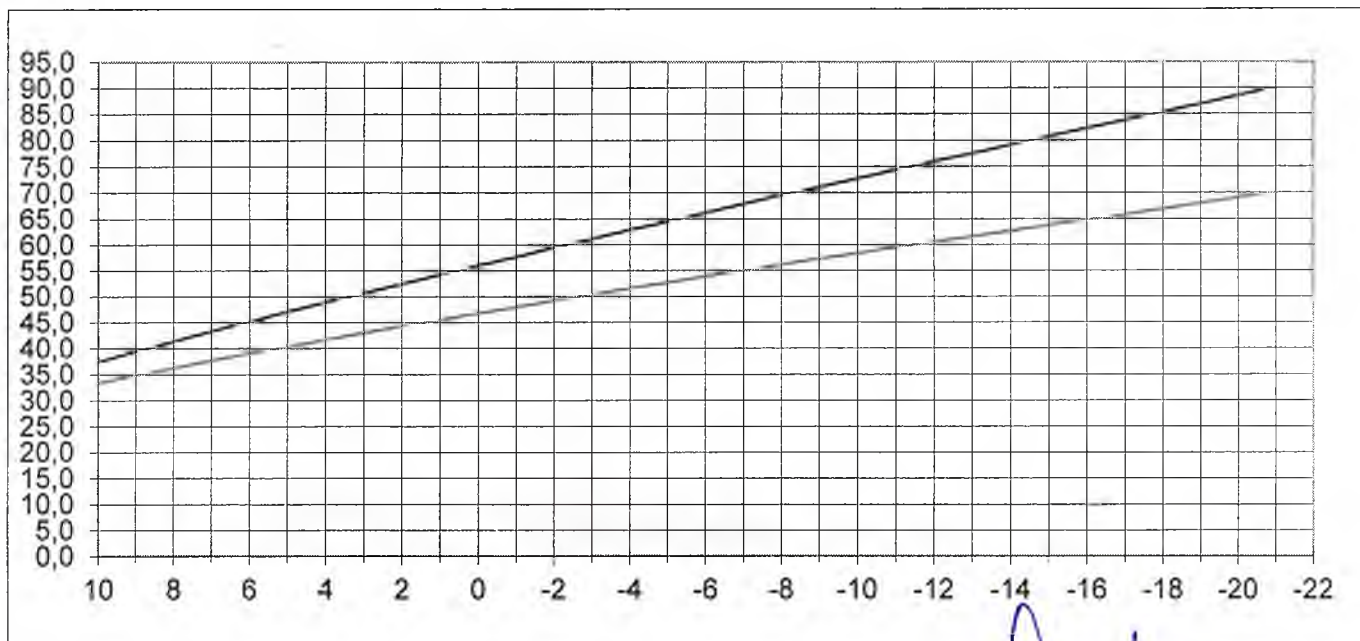

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК

В.Г. Клышко

2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР

2026г.

Утверждаю
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"

А.Н. Фисюк

2026г.

Согласовано
БОУП "Управление ЖКХ"

2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №12 д. Бродница
без ГВС


0,229 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	90,0	70,0	20,00	0,23	11,5
-20	88,5	69,0	19,50	0,22	11,5
-19	86,9	68,0	18,90	0,22	11,5
-18	85,4	66,9	18,50	0,21	11,5
-17	83,8	65,9	17,90	0,21	11,5
-16	82,3	64,8	17,50	0,20	11,5
-15	80,7	63,8	16,90	0,19	11,5
-14	79,1	62,7	16,40	0,19	11,5
-13	77,5	61,6	15,90	0,18	11,5
-12	76,0	60,6	15,40	0,18	11,5
-11	74,4	59,5	14,90	0,17	11,5
-10	72,7	58,4	14,30	0,16	11,5
-9	71,1	57,3	13,80	0,16	11,5
-8	69,5	56,2	13,30	0,15	11,5
-7	67,9	55,0	12,90	0,15	11,5
-6	66,2	53,9	12,30	0,14	11,5
-5	64,5	52,7	11,80	0,14	11,5
-4	62,9	51,6	11,30	0,13	11,5
-3	61,2	50,4	10,80	0,12	11,5
-2	59,5	49,2	10,30	0,12	11,5
-1	57,7	48,0	9,70	0,11	11,5
0	56,0	46,8	9,20	0,11	11,5
1	54,3	45,5	8,80	0,10	11,5
2	52,5	44,3	8,20	0,09	11,5
3	50,7	43,0	7,70	0,09	11,5
4	48,9	41,7	7,20	0,08	11,5
5	47,1	40,4	6,70	0,08	11,5
6	45,2	39,1	6,10	0,07	11,5
7	43,3	37,7	5,60	0,06	11,5
8	41,4	36,3	5,10	0,06	11,5
9	39,5	34,9	4,60	0,05	11,5
10	37,5	33,4	4,10	0,05	11,5

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

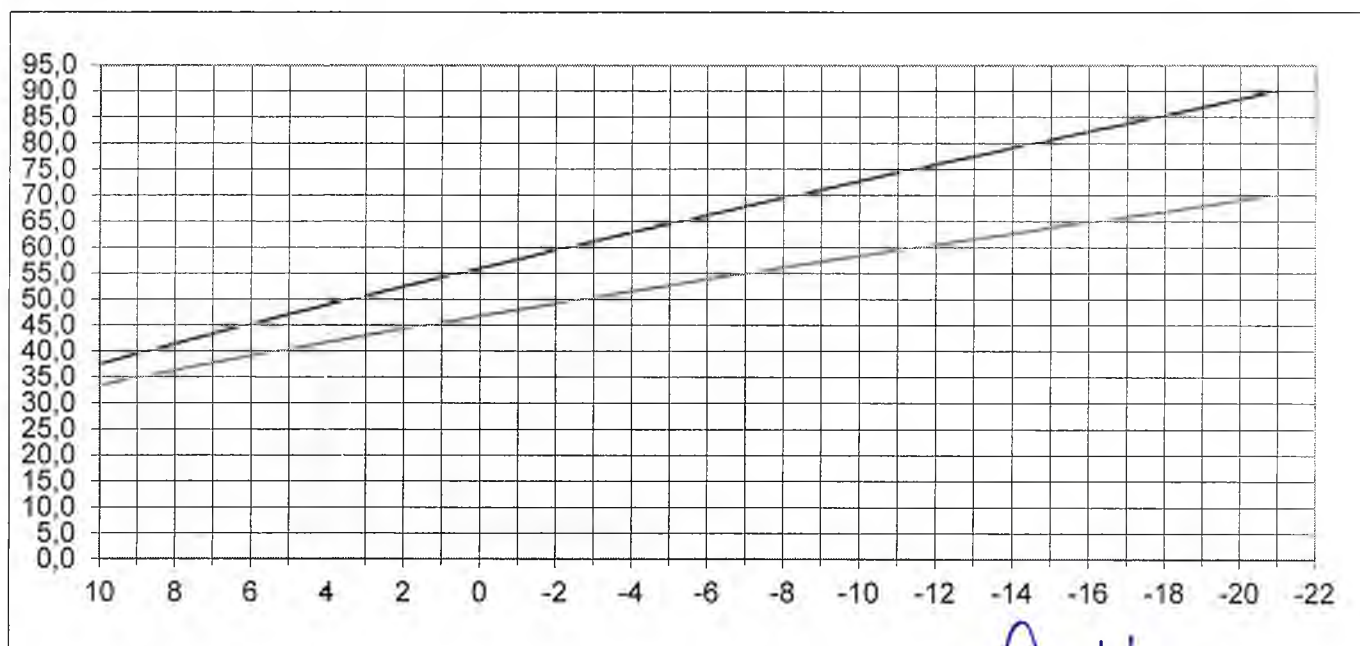

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам.председателя Ивановского РИК
В.Г. Клышко
" " 2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР
" " 2026г.

Согласовано
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"
А.Н. Фисюк
" " 2026г.

Согласовано
Зам.директора КУМПП "Ивановское ЖКХ"
" " 2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №13 д.Мотоль
без ГВС


0,246 Гкал

Т.н.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	90,0	70,0	20,00	0,25	12,3
-20	88,5	69,0	19,50	0,24	12,3
-19	86,9	68,0	18,90	0,23	12,3
-18	85,4	66,9	18,50	0,23	12,3
-17	83,8	65,9	17,90	0,22	12,3
-16	82,3	64,8	17,50	0,21	12,3
-15	80,7	63,8	16,90	0,21	12,3
-14	79,1	62,7	16,40	0,20	12,3
-13	77,5	61,6	15,90	0,20	12,3
-12	76,0	60,6	15,40	0,19	12,3
-11	74,4	59,5	14,90	0,18	12,3
-10	72,7	58,4	14,30	0,18	12,3
-9	71,1	57,3	13,80	0,17	12,3
-8	69,5	56,2	13,30	0,16	12,3
-7	67,9	55,0	12,90	0,16	12,3
-6	66,2	53,9	12,30	0,15	12,3
-5	64,5	52,7	11,80	0,15	12,3
-4	62,9	51,6	11,30	0,14	12,3
-3	61,2	50,4	10,80	0,13	12,3
-2	59,5	49,2	10,30	0,13	12,3
-1	57,7	48,0	9,70	0,12	12,3
0	56,0	46,8	9,20	0,11	12,3
1	54,3	45,5	8,80	0,11	12,3
2	52,5	44,3	8,20	0,10	12,3
3	50,7	43,0	7,70	0,09	12,3
4	48,9	41,7	7,20	0,09	12,3
5	47,1	40,4	6,70	0,08	12,3
6	45,2	39,1	6,10	0,08	12,3
7	43,3	37,7	5,60	0,07	12,3
8	41,4	36,3	5,10	0,06	12,3
9	39,5	34,9	4,60	0,06	12,3
10	37,5	33,4	4,10	0,05	12,3

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

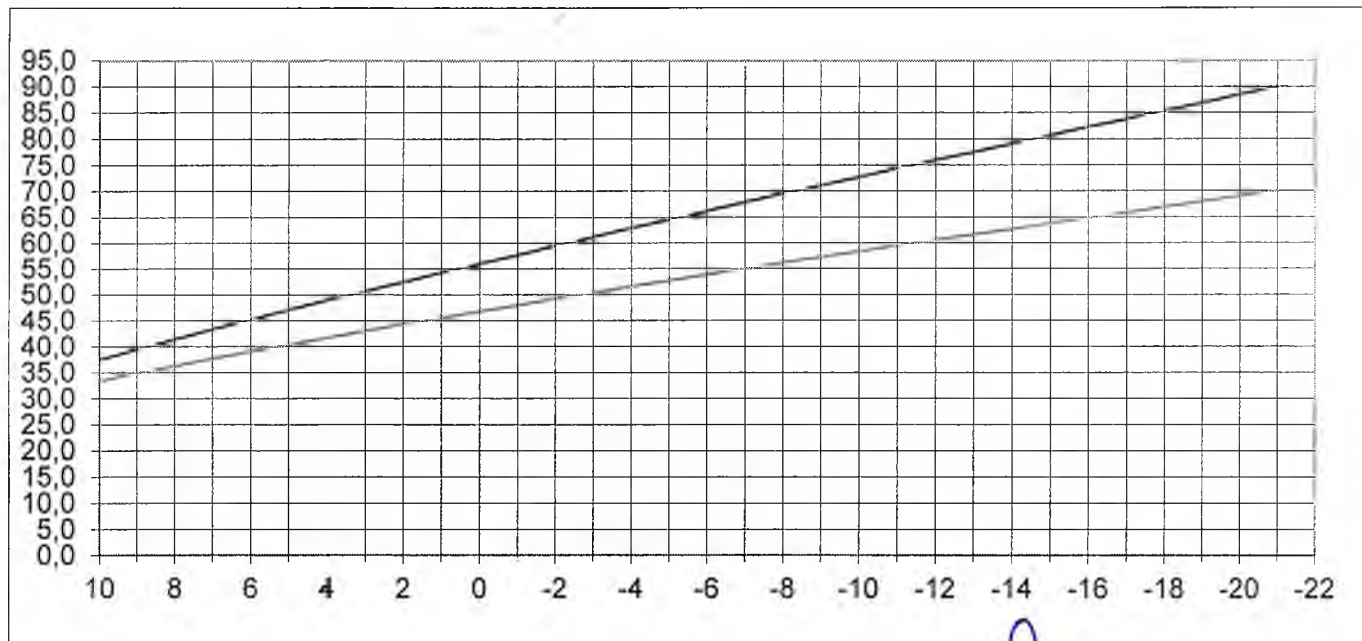

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК

В. Клышко
2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР

2026г.



Утверждаю
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"

А.Н.Фисюк
2026г.

Согласовано
Б.О.У.П. "Управление ЖКХ"

2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №14 д.Вороцевичи
без ГВС


0,169 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	80,0	60,0	20,0	0,17	8,5
-20	78,7	59,2	19,5	0,16	8,5
-19	77,3	58,4	18,9	0,16	8,5
-18	76,0	57,5	18,5	0,16	8,5
-17	74,7	56,7	18,0	0,15	8,5
-16	73,3	55,9	17,4	0,15	8,5
-15	72,0	55,0	17,0	0,14	8,5
-14	70,6	54,2	16,4	0,14	8,5
-13	69,2	53,3	15,9	0,13	8,5
-12	67,8	52,5	15,3	0,13	8,5
-11	66,5	51,6	14,9	0,13	8,5
-10	65,1	50,7	14,4	0,12	8,5
-9	63,7	49,8	13,9	0,12	8,5
-8	62,3	48,9	13,4	0,11	8,5
-7	60,8	48,0	12,8	0,11	8,5
-6	59,4	47,1	12,3	0,10	8,5
-5	58,0	46,2	11,8	0,10	8,5
-4	56,5	45,3	11,2	0,10	8,5
-3	55,1	44,3	10,8	0,09	8,5
-2	53,6	43,3	10,3	0,09	8,5
-1	52,1	42,4	9,7	0,08	8,5
0	50,6	41,4	9,2	0,08	8,5
1	49,1	40,4	8,7	0,07	8,5
2	47,6	39,4	8,2	0,07	8,5
3	46,1	38,4	7,7	0,07	8,5
4	44,5	37,3	7,2	0,06	8,5
5	42,9	36,3	6,6	0,06	8,5
6	41,3	35,2	6,1	0,05	8,5
7	39,7	34,1	5,6	0,05	8,5
8	38,1	32,9	5,2	0,04	8,5
9	36,4	31,8	4,6	0,04	8,5
10	34,7	30,6	4,1	0,03	8,5

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

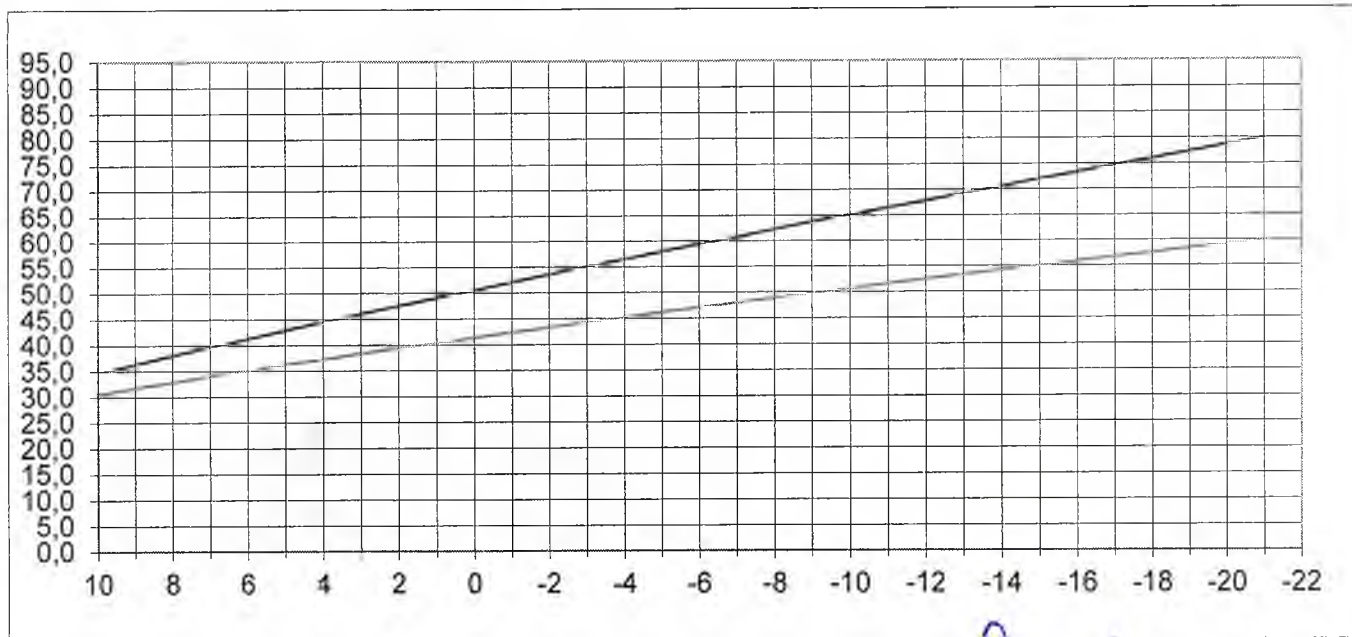

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК
В.И. Клышко
2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР
2026г.

Создаю
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"
А.Н. Фисюк
2026г.

Согласовано
ВСУП "Управление ЖКХ"
2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №15 д.Дружиловичи
без ГВС


0,207 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q,м³/ч
-21	90,0	70,0	20,00	0,21	10,4
-20	88,5	69,0	19,50	0,20	10,4
-19	86,9	68,0	18,90	0,20	10,4
-18	85,4	66,9	18,50	0,19	10,4
-17	83,8	65,9	17,90	0,19	10,4
-16	82,3	64,8	17,50	0,18	10,4
-15	80,7	63,8	16,90	0,18	10,4
-14	79,1	62,7	16,40	0,17	10,4
-13	77,5	61,6	15,90	0,16	10,4
-12	76,0	60,6	15,40	0,16	10,4
-11	74,4	59,5	14,90	0,15	10,4
-10	72,7	58,4	14,30	0,15	10,4
-9	71,1	57,3	13,80	0,14	10,4
-8	69,5	56,2	13,30	0,14	10,4
-7	67,9	55,0	12,90	0,13	10,4
-6	66,2	53,9	12,30	0,13	10,4
-5	64,5	52,7	11,80	0,12	10,4
-4	62,9	51,6	11,30	0,12	10,4
-3	61,2	50,4	10,80	0,11	10,4
-2	59,5	49,2	10,30	0,11	10,4
-1	57,7	48,0	9,70	0,10	10,4
0	56,0	46,8	9,20	0,10	10,4
1	54,3	45,5	8,80	0,09	10,4
2	52,5	44,3	8,20	0,08	10,4
3	50,7	43,0	7,70	0,08	10,4
4	48,9	41,7	7,20	0,07	10,4
5	47,1	40,4	6,70	0,07	10,4
6	45,2	39,1	6,10	0,06	10,4
7	43,3	37,7	5,60	0,06	10,4
8	41,4	36,3	5,10	0,05	10,4
9	39,5	34,9	4,60	0,05	10,4
10	37,5	33,4	4,10	0,04	10,4

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

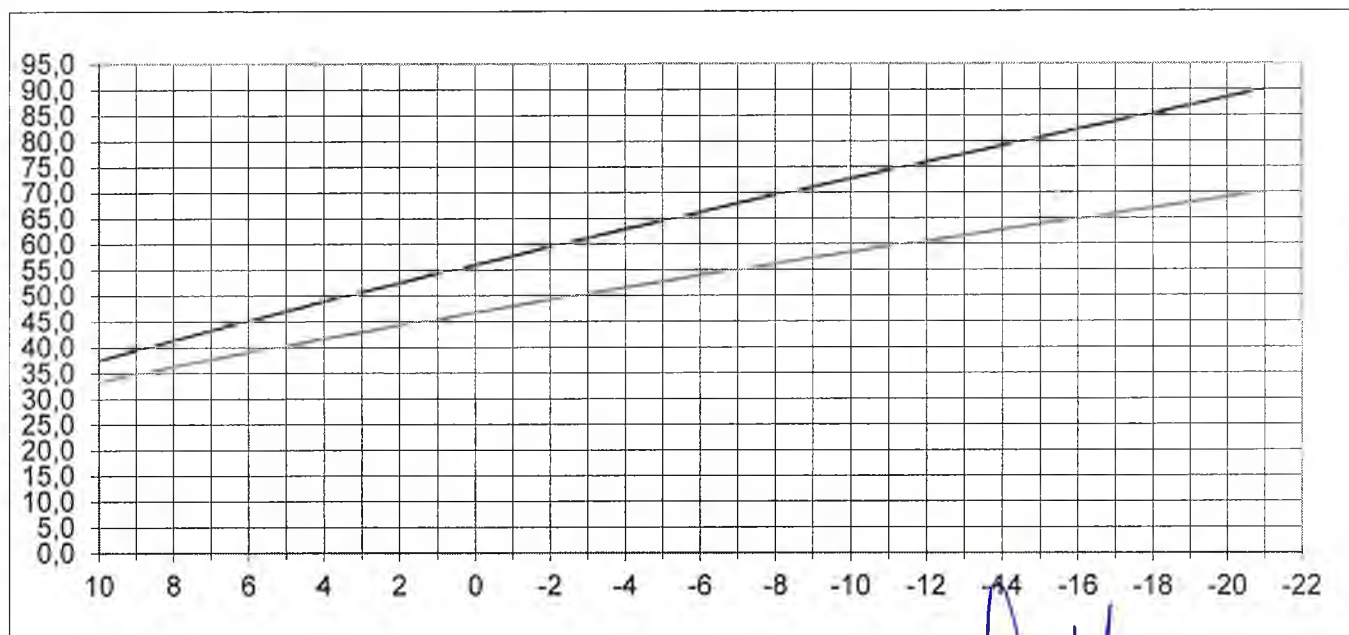

Первый заместитель диспетчера КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК

В.Г. Клышко

2026г.

Согласовано

Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР

2026г.



Утверждаю

Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"

А.Н. Фисюк

2026г.

Согласовано

БОУП "Управление ЖКХ"

2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №17 д.Псыщево
без ГВС


0,1634 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	90,0	70,0	20,0	0,16	8,2
-20	88,5	69,0	19,5	0,16	8,2
-19	86,9	68,0	18,9	0,16	8,2
-18	85,4	66,9	18,5	0,15	8,2
-17	83,8	65,9	17,9	0,15	8,2
-16	82,3	64,8	17,5	0,14	8,2
-15	80,7	63,8	16,9	0,14	8,2
-14	79,1	62,7	16,4	0,13	8,2
-13	77,5	61,6	15,9	0,13	8,2
-12	76,0	60,6	15,4	0,13	8,2
-11	74,4	59,5	14,9	0,12	8,2
-10	72,7	58,4	14,3	0,12	8,2
-9	71,1	57,3	13,8	0,11	8,2
-8	69,5	56,2	13,3	0,11	8,2
-7	67,9	55,0	12,9	0,10	8,2
-6	66,2	53,9	12,3	0,10	8,2
-5	64,5	52,7	11,8	0,10	8,2
-4	62,9	51,6	11,3	0,09	8,2
-3	61,2	50,4	10,8	0,09	8,2
-2	59,5	49,2	10,3	0,08	8,2
-1	57,7	48,0	9,7	0,08	8,2
0	56,0	46,8	9,2	0,08	8,2
1	54,3	45,5	8,8	0,07	8,2
2	52,5	44,3	8,2	0,07	8,2
3	50,7	43,0	7,7	0,06	8,2
4	48,9	41,7	7,2	0,06	8,2
5	47,1	40,4	6,7	0,05	8,2
6	45,2	39,1	6,1	0,05	8,2
7	43,3	37,7	5,6	0,05	8,2
8	41,4	36,3	5,1	0,04	8,2
9	39,5	34,9	4,6	0,04	8,2
10	37,5	33,4	4,1	0,03	8,2

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

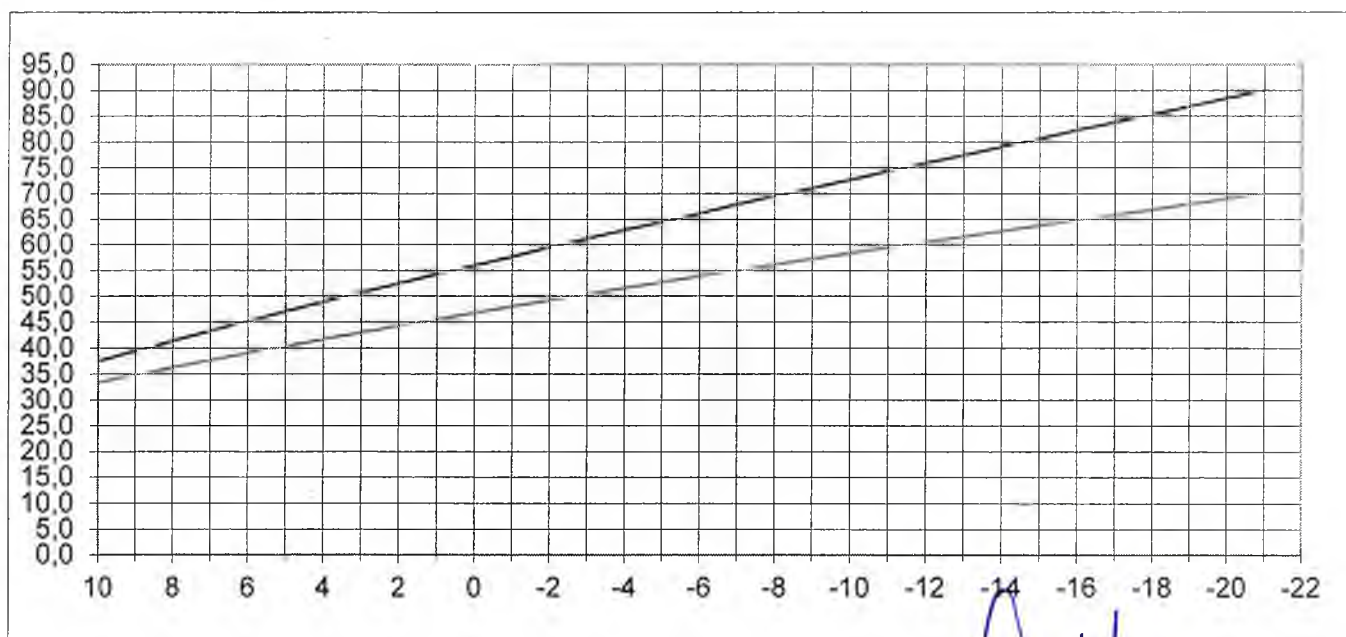

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК

В.Г. Клышко

2026г.

Согласовано

Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР

2026г.

Согласовано

Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"

А.Н. Фисюк

2026г.

Согласовано

БОУ "Управление ЖКХ"

2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №18 д.Тышковици
без ГВС


0,146 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q,м³/ч
-21	90,0	70,0	20,0	0,15	7,3
-20	88,5	69,0	19,5	0,14	7,3
-19	86,9	68,0	18,9	0,14	7,3
-18	85,4	66,9	18,5	0,13	7,3
-17	83,8	65,9	17,9	0,13	7,3
-16	82,3	64,8	17,5	0,13	7,3
-15	80,7	63,8	16,9	0,12	7,3
-14	79,1	62,7	16,4	0,12	7,3
-13	77,5	61,6	15,9	0,12	7,3
-12	76,0	60,6	15,4	0,11	7,3
-11	74,4	59,5	14,9	0,11	7,3
-10	72,7	58,4	14,3	0,10	7,3
-9	71,1	57,3	13,8	0,10	7,3
-8	69,5	56,2	13,3	0,10	7,3
-7	67,9	55,0	12,9	0,09	7,3
-6	66,2	53,9	12,3	0,09	7,3
-5	64,5	52,7	11,8	0,09	7,3
-4	62,9	51,6	11,3	0,08	7,3
-3	61,2	50,4	10,8	0,08	7,3
-2	59,5	49,2	10,3	0,07	7,3
-1	57,7	48,0	9,7	0,07	7,3
0	56,0	46,8	9,2	0,07	7,3
1	54,3	45,5	8,8	0,06	7,3
2	52,5	44,3	8,2	0,06	7,3
3	50,7	43,0	7,7	0,06	7,3
4	48,9	41,7	7,2	0,05	7,3
5	47,1	40,4	6,7	0,05	7,3
6	45,2	39,1	6,1	0,04	7,3
7	43,3	37,7	5,6	0,04	7,3
8	41,4	36,3	5,1	0,04	7,3
9	39,5	34,9	4,6	0,03	7,3
10	37,5	33,4	4,1	0,03	7,3

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

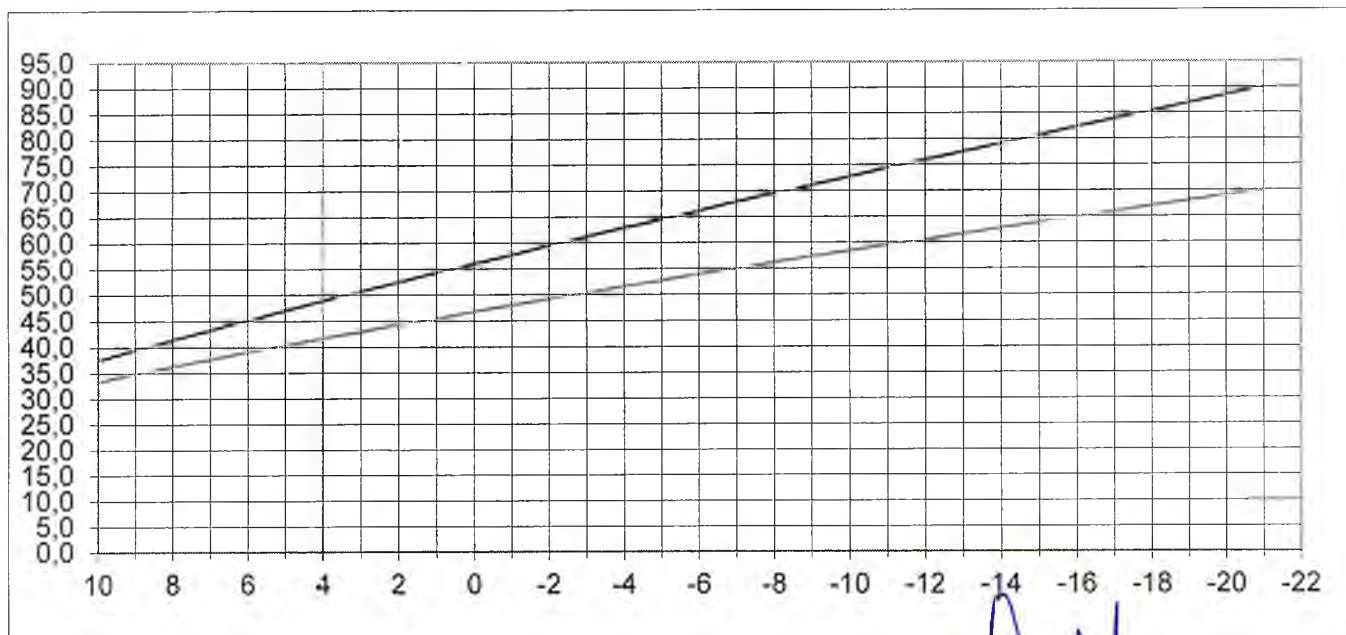

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК
Е.Е. Клышко

2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по использованию ТЭР

2026г.

Согласовано
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"
А.Н. Фисюк

2026г.

Согласовано
Б.У.У. Управление ЖКХ

2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №21 д.Ляховичи
без ГВС


0,213 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	90,0	70,0	20,0	0,21	10,7
-20	88,5	69,0	19,5	0,21	10,7
-19	86,9	68,0	18,9	0,20	10,7
-18	85,4	66,9	18,5	0,20	10,7
-17	83,8	65,9	17,9	0,19	10,7
-16	82,3	64,8	17,5	0,19	10,7
-15	80,7	63,8	16,9	0,18	10,7
-14	79,1	62,7	16,4	0,17	10,7
-13	77,5	61,6	15,9	0,17	10,7
-12	76,0	60,6	15,4	0,16	10,7
-11	74,4	59,5	14,9	0,16	10,7
-10	72,7	58,4	14,3	0,15	10,7
-9	71,1	57,3	13,8	0,15	10,7
-8	69,5	56,2	13,3	0,14	10,7
-7	67,9	55,0	12,9	0,14	10,7
-6	66,2	53,9	12,3	0,13	10,7
-5	64,5	52,7	11,8	0,13	10,7
-4	62,9	51,6	11,3	0,12	10,7
-3	61,2	50,4	10,8	0,11	10,7
-2	59,5	49,2	10,3	0,11	10,7
-1	57,7	48,0	9,7	0,10	10,7
0	56,0	46,8	9,2	0,10	10,7
1	54,3	45,5	8,8	0,09	10,7
2	52,5	44,3	8,2	0,09	10,7
3	50,7	43,0	7,7	0,08	10,7
4	48,9	41,7	7,2	0,08	10,7
5	47,1	40,4	6,7	0,07	10,7
6	45,2	39,1	6,1	0,07	10,7
7	43,3	37,7	5,6	0,06	10,7
8	41,4	36,3	5,1	0,05	10,7
9	39,5	34,9	4,6	0,05	10,7
10	37,5	33,4	4,1	0,04	10,7

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

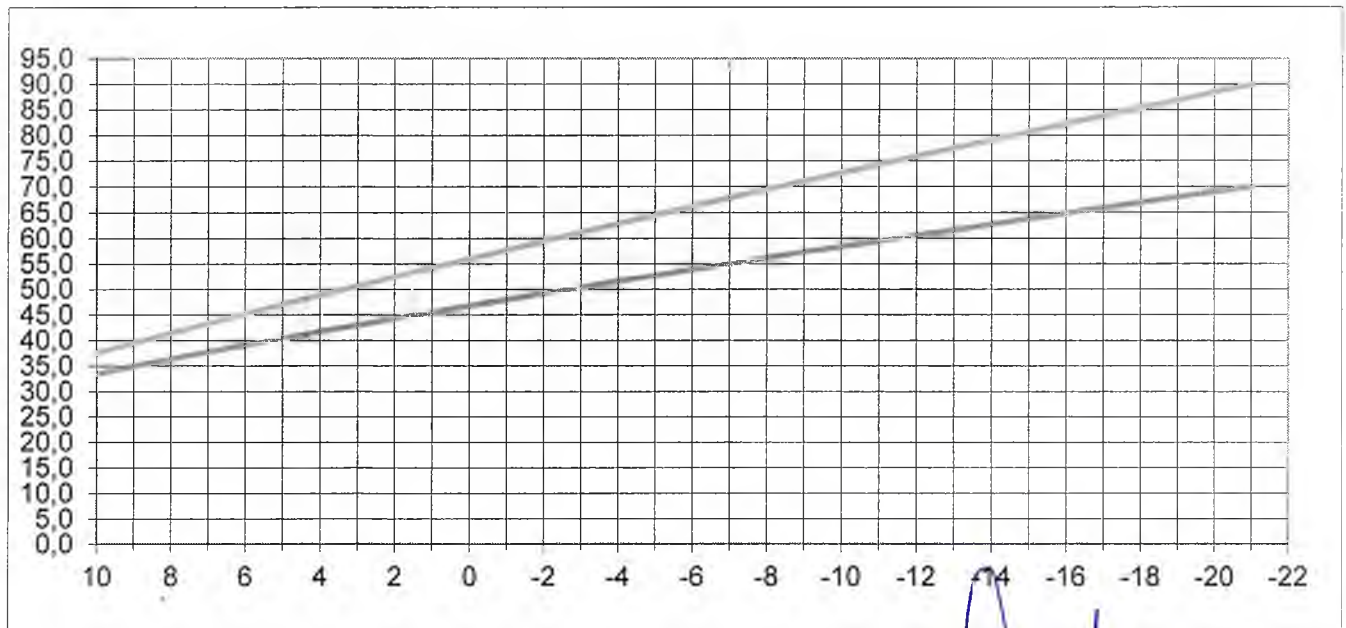

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК

В.Г. Клышко

2026г.

Согласовано

Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР

2026г.



Утверждаю

Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"

А.Н. Фисюк

2026г.

Согласовано

Бюро Управление ЖКХ

2026г.



Температурный график 2026-2027гг.
котельной №22 д. Молодово
без ГВС


0,452 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	90,0	70,0	20,0	0,45	22,6
-20	88,5	69,0	19,5	0,44	22,6
-19	86,9	68,0	18,9	0,43	22,6
-18	85,4	66,9	18,5	0,42	22,6
-17	83,8	65,9	17,9	0,41	22,6
-16	82,3	64,8	17,5	0,39	22,6
-15	80,7	63,8	16,9	0,38	22,6
-14	79,1	62,7	16,4	0,37	22,6
-13	77,5	61,6	15,9	0,36	22,6
-12	76,0	60,6	15,4	0,35	22,6
-11	74,4	59,5	14,9	0,34	22,6
-10	72,7	58,4	14,3	0,32	22,6
-9	71,1	57,3	13,8	0,31	22,6
-8	69,5	56,2	13,3	0,30	22,6
-7	67,9	55,0	12,9	0,29	22,6
-6	66,2	53,9	12,3	0,28	22,6
-5	64,5	52,7	11,8	0,27	22,6
-4	62,9	51,6	11,3	0,25	22,6
-3	61,2	50,4	10,8	0,24	22,6
-2	59,5	49,2	10,3	0,23	22,6
-1	57,7	48,0	9,7	0,22	22,6
0	56,0	46,8	9,2	0,21	22,6
1	54,3	45,5	8,8	0,20	22,6
2	52,5	44,3	8,2	0,19	22,6
3	50,7	43,0	7,7	0,17	22,6
4	48,9	41,7	7,2	0,16	22,6
5	47,1	40,4	6,7	0,15	22,6
6	45,2	39,1	6,1	0,14	22,6
7	43,3	37,7	5,6	0,13	22,6
8	41,4	36,3	5,1	0,12	22,6
9	39,5	34,9	4,6	0,10	22,6
10	37,5	33,4	4,1	0,09	22,6

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

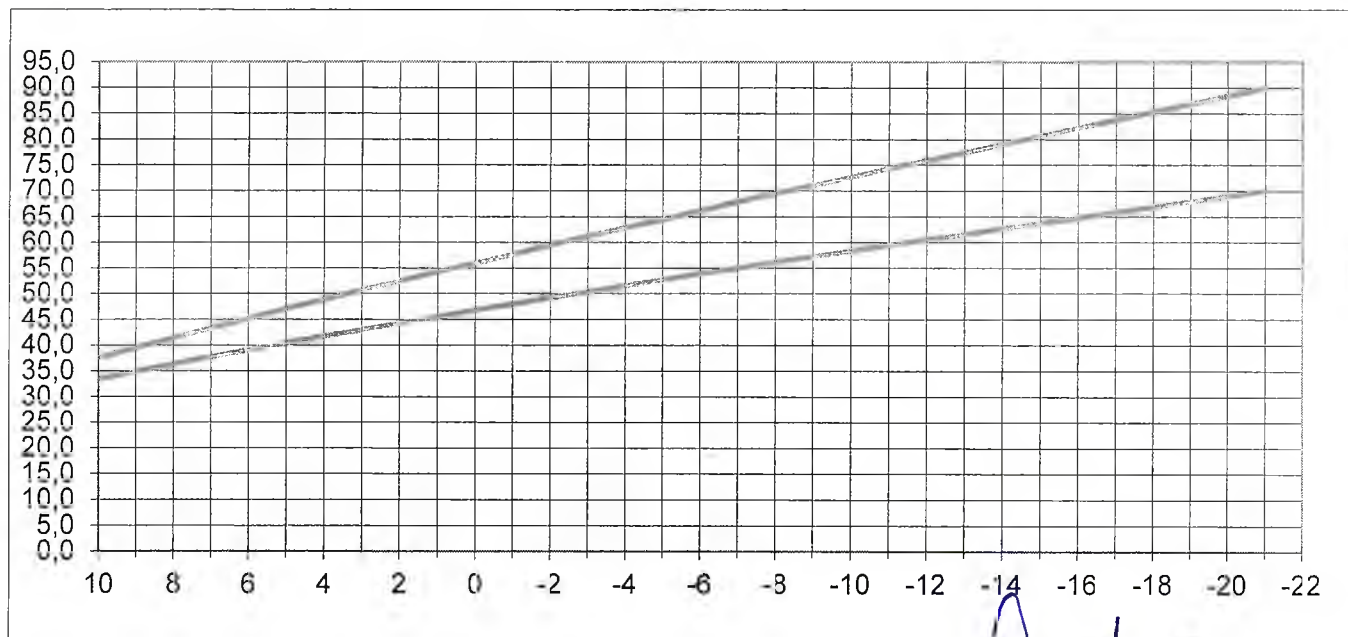

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК

В.Г. Клышко

2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР

2026г.



Утверждаю
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"

А.Н. Фисюк

2026г.

Согласовано
БОУП "Управление ЖКХ"

2026г.



Температурный график 2026-2027гг.
котельной №23 д.Яечковичи
без ГВС


0,719 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	90,0	70,0	20,0	0,72	36,0
-20	88,5	69,0	19,5	0,70	36,0
-19	86,9	68,0	18,9	0,68	36,0
-18	85,4	66,9	18,5	0,66	36,0
-17	83,8	65,9	17,9	0,65	36,0
-16	82,3	64,8	17,5	0,63	36,0
-15	80,7	63,8	16,9	0,61	36,0
-14	79,1	62,7	16,4	0,59	36,0
-13	77,5	61,6	15,9	0,57	36,0
-12	76,0	60,6	15,4	0,55	36,0
-11	74,4	59,5	14,9	0,53	36,0
-10	72,7	58,4	14,3	0,52	36,0
-9	71,1	57,3	13,8	0,50	36,0
-8	69,5	56,2	13,3	0,48	36,0
-7	67,9	55,0	12,9	0,46	36,0
-6	66,2	53,9	12,3	0,44	36,0
-5	64,5	52,7	11,8	0,42	36,0
-4	62,9	51,6	11,3	0,41	36,0
-3	61,2	50,4	10,8	0,39	36,0
-2	59,5	49,2	10,3	0,37	36,0
-1	57,7	48,0	9,7	0,35	36,0
0	56,0	46,8	9,2	0,33	36,0
1	54,3	45,5	8,8	0,31	36,0
2	52,5	44,3	8,2	0,29	36,0
3	50,7	43,0	7,7	0,28	36,0
4	48,9	41,7	7,2	0,26	36,0
5	47,1	40,4	6,7	0,24	36,0
6	45,2	39,1	6,1	0,22	36,0
7	43,3	37,7	5,6	0,20	36,0
8	41,4	36,3	5,1	0,18	36,0
9	39,5	34,9	4,6	0,17	36,0
10	37,5	33,4	4,1	0,15	36,0

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

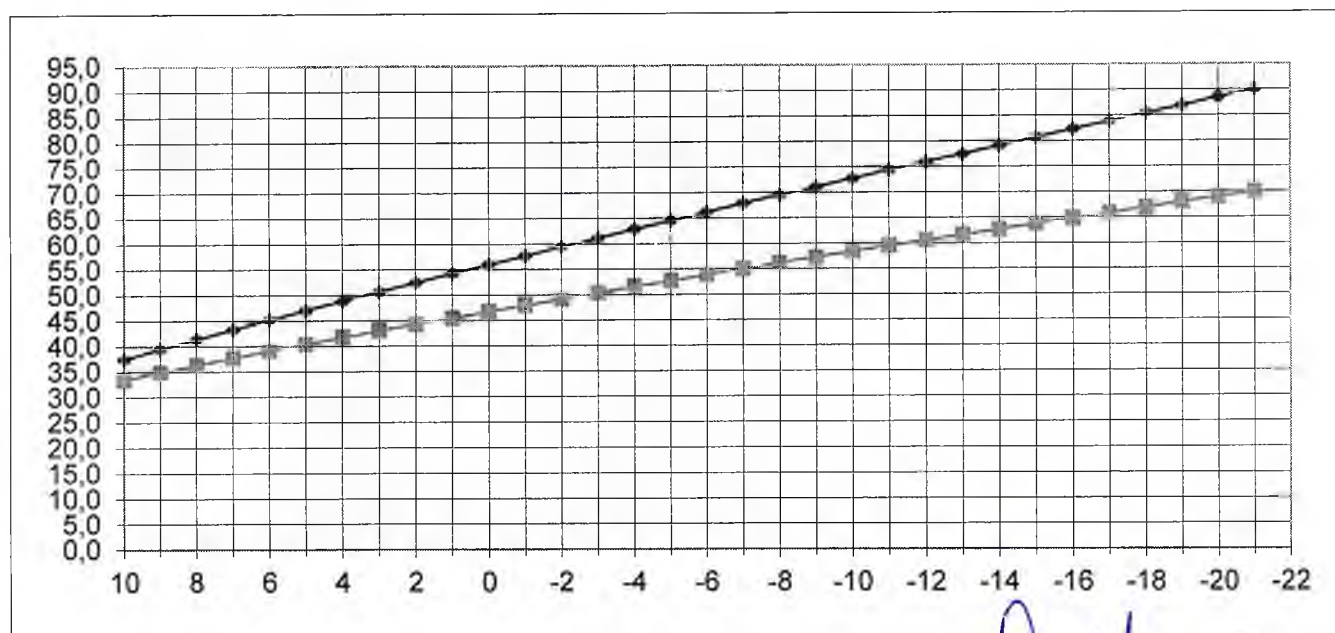

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК
В.Г. Клышко
2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР
2026г.

Финансовых и
хозяйственных
документов



Утверждаю
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"
А.Н. Фисюк
2026г.

Согласовано
БОУП "Управление ЖОХ"
2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №24 д. Горбаха
без ГВС


0,0719 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	80,0	60,0	20,0	0,07	3,6
-20	78,7	59,2	19,5	0,07	3,6
-19	77,3	58,4	18,9	0,07	3,6
-18	76,0	57,5	18,5	0,07	3,6
-17	74,7	56,7	18,0	0,06	3,6
-16	73,3	55,9	17,4	0,06	3,6
-15	72,0	55,0	17,0	0,06	3,6
-14	70,6	54,2	16,4	0,06	3,6
-13	69,2	53,3	15,9	0,06	3,6
-12	67,8	52,5	15,3	0,06	3,6
-11	66,5	51,6	14,9	0,05	3,6
-10	65,1	50,7	14,4	0,05	3,6
-9	63,7	49,8	13,9	0,05	3,6
-8	62,3	48,9	13,4	0,05	3,6
-7	60,8	48,0	12,8	0,05	3,6
-6	59,4	47,1	12,3	0,04	3,6
-5	58,0	46,2	11,8	0,04	3,6
-4	56,5	45,3	11,2	0,04	3,6
-3	55,1	44,3	10,8	0,04	3,6
-2	53,6	43,3	10,3	0,04	3,6
-1	52,1	42,4	9,7	0,04	3,6
0	50,6	41,4	9,2	0,03	3,6
1	49,1	40,4	8,7	0,03	3,6
2	47,6	39,4	8,2	0,03	3,6
3	46,1	38,4	7,7	0,03	3,6
4	44,5	37,3	7,2	0,03	3,6
5	42,9	36,3	6,6	0,02	3,6
6	41,3	35,2	6,1	0,02	3,6
7	39,7	34,1	5,6	0,02	3,6
8	38,1	32,9	5,2	0,02	3,6
9	36,4	31,8	4,6	0,02	3,6
10	34,7	30,6	4,1	0,01	3,6

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

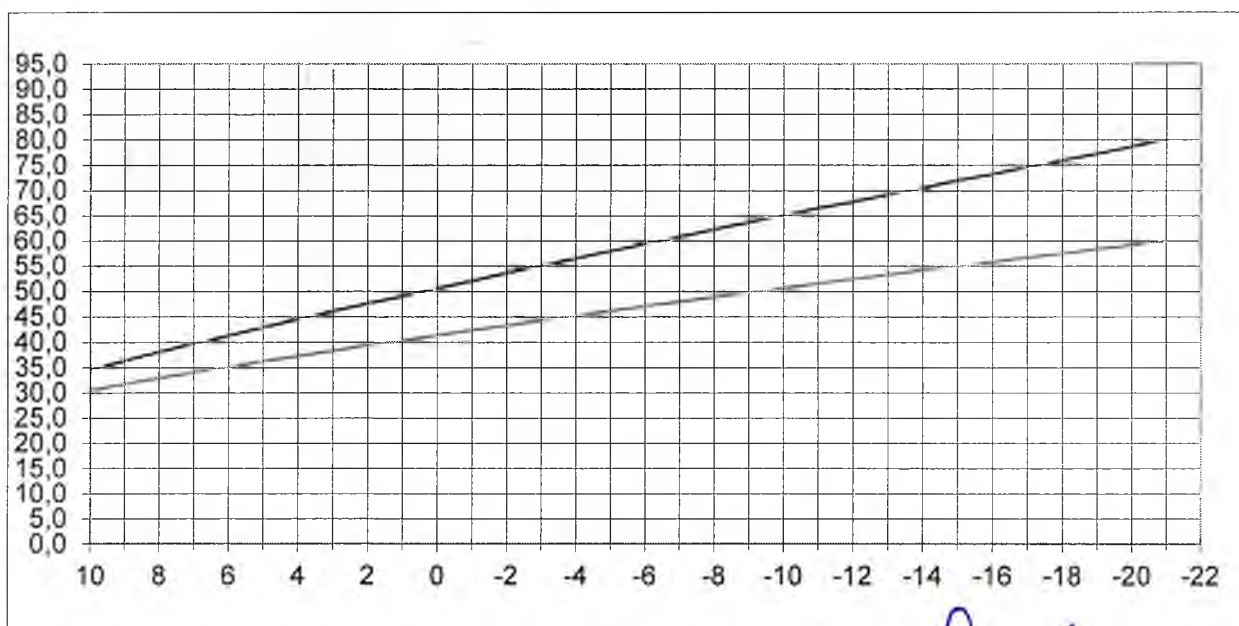

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК

В.Г. Клышко
2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР

2026г.

хозяйственный
документ

Утверждаю
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"

А.Н. Фисюк
2026г.

Согласовано
БОУП "Управление ЖКХ"

2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №25 детсад №6
с ГВС


0,444 Гкал

Тн.в.	T1	T2	ΔT	q, м³/ч
-21	87,8	70	17,8	25
-20	86,3	69	17,3	25
-19	84,8	67,9	16,9	25
-18	83,3	66,9	16,4	25
-17	81,8	65,9	15,9	25
-16	80,2	64,8	15,4	25
-15	78,7	63,8	14,9	25
-14	77,1	62,7	14,4	25
-13	75,6	61,6	14,0	25
-12	74,0	60,5	13,5	25
-11	72,4	59,4	13,0	25
-10	70,8	58,3	12,5	25
-9	69,2	57,2	12,0	25
-8	67,5	56,1	11,4	25
-7	65,9	55	10,9	25
-6	64,2	53,8	10,4	25
-5	62,6	52,7	9,9	25
-4	60,9	51,5	9,4	25
-3	60,0	51	9,0	25
-2	60,0	51,2	8,8	25
-1	60,0	51,6	8,4	25
0	60,0	51,9	8,1	25
1	60,0	52,3	7,7	25
2	60,0	52,5	7,5	25
3	60,0	52,8	7,2	25
4	60,0	53,1	6,9	25
5	60,0	53,5	6,5	25
6	60,0	53,9	6,1	25
7	60,0	54,3	5,7	25
8	60,0	54,7	5,3	25
9	60,0	55,2	4,8	25
10	60,0	55,5	4,5	25

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
с ГВС

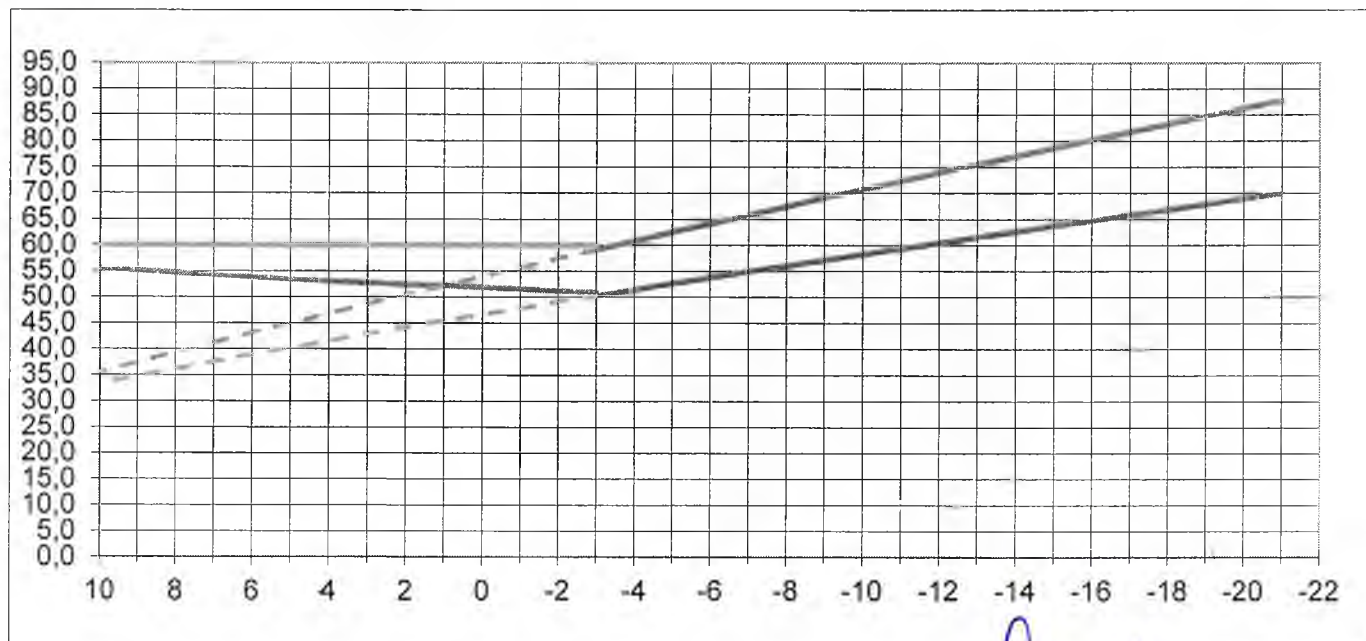

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК

В.Г. Клышко

2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР

2026г.



Согласовано
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"

А.Н. Фисюк

2026г.

Согласовано
БОУП "Управление ЖКХ"

2026г.



Температурный график 2026-2027гг.
котельной №26 СШ №4
без ГВС


0,782 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	95,0	70,0	25,0	0,78	31,3
-20	93,4	69,0	24,4	0,76	31,3
-19	91,7	68,0	23,7	0,74	31,3
-18	90,0	67,0	23,0	0,72	31,3
-17	88,4	65,9	22,5	0,70	31,3
-16	86,7	64,9	21,8	0,68	31,3
-15	85,0	63,9	21,1	0,66	31,3
-14	83,3	62,8	20,5	0,64	31,3
-13	81,6	61,7	19,9	0,62	31,3
-12	79,9	60,7	19,2	0,60	31,3
-11	78,2	59,6	18,6	0,58	31,3
-10	76,5	58,5	18,0	0,56	31,3
-9	74,7	57,4	17,3	0,54	31,3
-8	73,0	56,3	16,7	0,52	31,3
-7	71,2	55,2	16,0	0,50	31,3
-6	69,4	54,0	15,4	0,48	31,3
-5	67,6	52,9	14,7	0,46	31,3
-4	65,8	51,7	14,1	0,44	31,3
-3	64,0	50,6	13,4	0,42	31,3
-2	62,2	49,4	12,8	0,40	31,3
-1	60,4	48,2	12,2	0,38	31,3
0	58,5	47,0	11,5	0,36	31,3
1	56,6	45,7	10,9	0,34	31,3
2	54,8	44,5	10,3	0,32	31,3
3	52,8	43,2	9,6	0,30	31,3
4	50,9	41,9	9,0	0,28	31,3
5	48,9	40,6	8,3	0,26	31,3
6	47,0	39,3	7,7	0,24	31,3
7	45,0	37,9	7,1	0,22	31,3
8	42,9	36,5	6,4	0,20	31,3
9	40,8	35,1	5,7	0,18	31,3
10	38,7	33,6	5,1	0,16	31,3

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

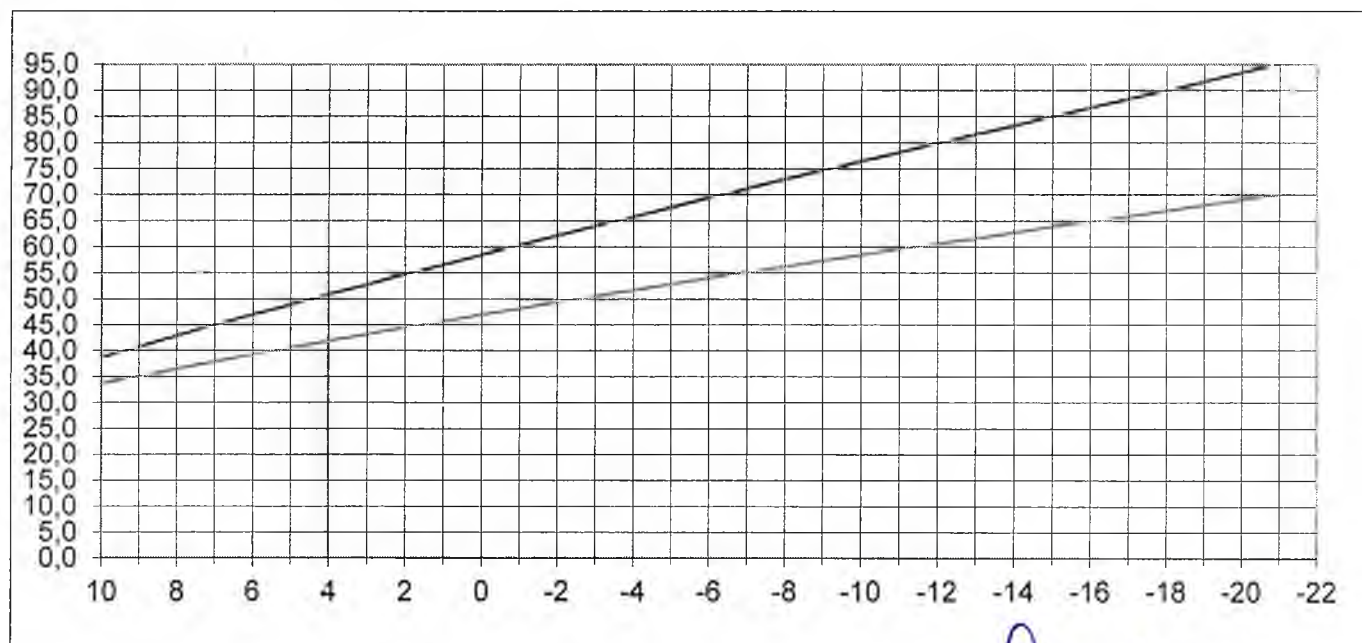

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК

В.Р. Клышко
" " 2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР

" " 2026г.



Утверждаю
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"

А.Н. Фисюк
" " 2026г.

Согласовано
БЮП "Управление ЖКХ"

" " 2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №27 аг. Снитово
без ГВС


0,0774 Гкал

Т.н.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q,м³/ч
-21	80,0	60	20,9	0,08	3,7
-20	78,7	59,2	20,4	0,08	3,7
-19	77,3	58,4	19,8	0,07	3,7
-18	76,0	57,5	19,3	0,07	3,7
-17	74,7	56,7	18,8	0,07	3,7
-16	73,3	55,9	18,2	0,07	3,7
-15	72,0	55	17,7	0,07	3,7
-14	70,6	54,2	17,2	0,06	3,7
-13	69,2	53,3	16,6	0,06	3,7
-12	67,8	52,5	16,1	0,06	3,7
-11	66,5	51,6	15,6	0,06	3,7
-10	65,1	50,7	15,0	0,06	3,7
-9	63,7	49,8	14,5	0,05	3,7
-8	62,3	48,9	13,9	0,05	3,7
-7	60,8	48	13,4	0,05	3,7
-6	59,4	47,1	12,9	0,05	3,7
-5	58,0	46,2	12,3	0,05	3,7
-4	56,5	45,3	11,8	0,04	3,7
-3	55,1	44,3	11,3	0,04	3,7
-2	53,6	43,3	10,7	0,04	3,7
-1	52,1	42,4	10,2	0,04	3,7
0	50,6	41,4	9,7	0,04	3,7
1	49,1	40,4	9,1	0,03	3,7
2	47,6	39,4	8,6	0,03	3,7
3	46,1	38,4	8,0	0,03	3,7
4	44,5	37,3	7,5	0,03	3,7
5	42,9	36,3	7,0	0,03	3,7
6	41,3	35,2	6,4	0,02	3,7
7	39,7	34,1	5,9	0,02	3,7
8	38,1	32,9	5,4	0,02	3,7
9	36,4	31,8	4,8	0,02	3,7
10	34,7	30,6	4,3	0,02	3,7

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

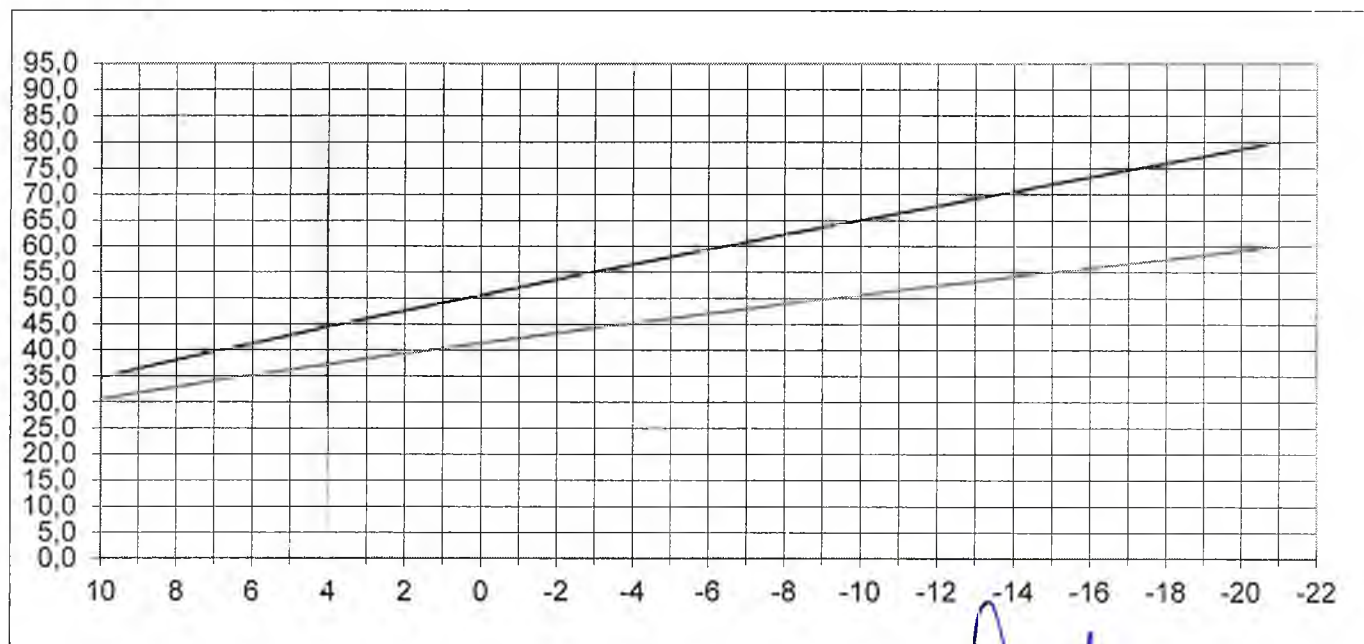

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК
В.Г. Клышко
" " 2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР
" " 2026г.

Согласовано
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"
А.Н. Фисюк
" " 2026г.

Согласовано
СООП "Управление ЖКХ"
" " 2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №28 аг.Тышковици
без ГВС


0,14 Гкал

Тн.в.	Тпод.	Тобр.	ΔТ	Q	q, м³/ч
-21	90,0	70,0	20,0	0,14	7,0
-20	88,5	69,0	19,5	0,14	7
-19	86,9	68,0	18,9	0,13	7
-18	85,4	66,9	18,5	0,13	7
-17	83,8	65,9	17,9	0,13	7
-16	82,3	64,8	17,5	0,12	7
-15	80,7	63,8	16,9	0,12	7
-14	79,1	62,7	16,4	0,11	7
-13	77,5	61,6	15,9	0,11	7
-12	76,0	60,6	15,4	0,11	7
-11	74,4	59,5	14,9	0,10	7
-10	72,7	58,4	14,3	0,10	7
-9	71,1	57,3	13,8	0,10	7
-8	69,5	56,2	13,3	0,09	7
-7	67,9	55,0	12,9	0,09	7
-6	66,2	53,9	12,3	0,09	7
-5	64,5	52,7	11,8	0,08	7
-4	62,9	51,6	11,3	0,08	7
-3	61,2	50,4	10,8	0,08	7
-2	59,5	49,2	10,3	0,07	7
-1	57,7	48,0	9,7	0,07	7
0	56,0	46,8	9,2	0,06	7
1	54,3	45,5	8,8	0,06	7
2	52,5	44,3	8,2	0,06	7
3	50,7	43,0	7,7	0,05	7
4	48,9	41,7	7,2	0,05	7
5	47,1	40,4	6,7	0,05	7
6	45,2	39,1	6,1	0,04	7
7	43,3	37,7	5,6	0,04	7
8	41,4	36,3	5,1	0,04	7
9	39,5	34,9	4,6	0,03	7
10	37,5	33,4	4,1	0,03	7

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
без ГВС

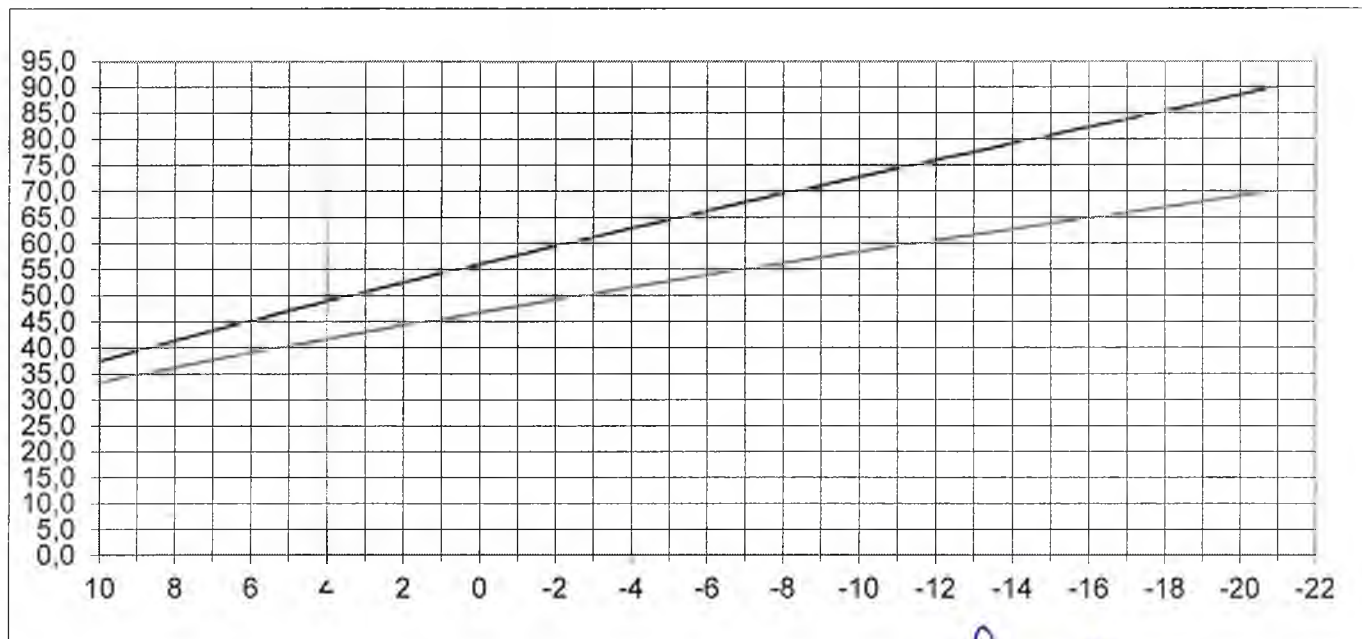

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК
В.Г. Клышко
2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР
" " " 2026г.



Утверждаю
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"
А.Н. Фисюк
2026г.

Согласовано
БОУП "Управление ЖКХ"
" " " 2026г.



Температурный график 2026-2027гг.
котельной №29 СК "Импульс"
с ГВС


0,8129 Гкал

Тн.в.	T1	T2	ΔT	Q	q, м³/ч
-21	84,0	70	14,0	0,81	58
-20	82,6	69	13,6	0,79	58
-19	81,2	67,9	13,3	0,77	58
-18	79,8	66,9	12,9	0,75	58
-17	78,4	65,8	12,6	0,73	58
-16	76,9	64,8	12,1	0,71	58
-15	75,5	63,7	11,8	0,69	58
-14	74,0	62,6	11,4	0,67	58
-13	72,5	61,5	11,0	0,65	58
-12	71,0	60,4	10,6	0,63	58
-11	69,5	59,3	10,2	0,60	58
-10	68,0	58,2	9,8	0,58	58
-9	66,5	57,1	9,4	0,56	58
-8	64,9	56	8,9	0,54	58
-7	63,4	54,9	8,5	0,52	58
-6	61,8	53,7	8,1	0,50	58
-5	60,2	52,5	7,7	0,48	58
-4	58,6	51,4	7,2	0,46	58
-3	57,0	50,2	6,8	0,44	58
-2	57,0	50,4	6,6	0,42	58
-1	57,0	50,6	6,4	0,40	58
0	57,0	51	6,0	0,38	58
1	57,0	51,1	5,9	0,35	58
2	57,0	51,5	5,5	0,33	58
3	57,0	51,7	5,3	0,31	58
4	57,0	52	5,0	0,29	58
5	57,0	52,4	4,6	0,27	58
6	57,0	52,6	4,4	0,25	58
7	57,0	53,1	3,9	0,23	58
8	57,0	53,4	3,6	0,21	58
9	57,0	53,7	3,3	0,19	58
10	57,0	54,3	2,7	0,17	58

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В. Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
с ГВС

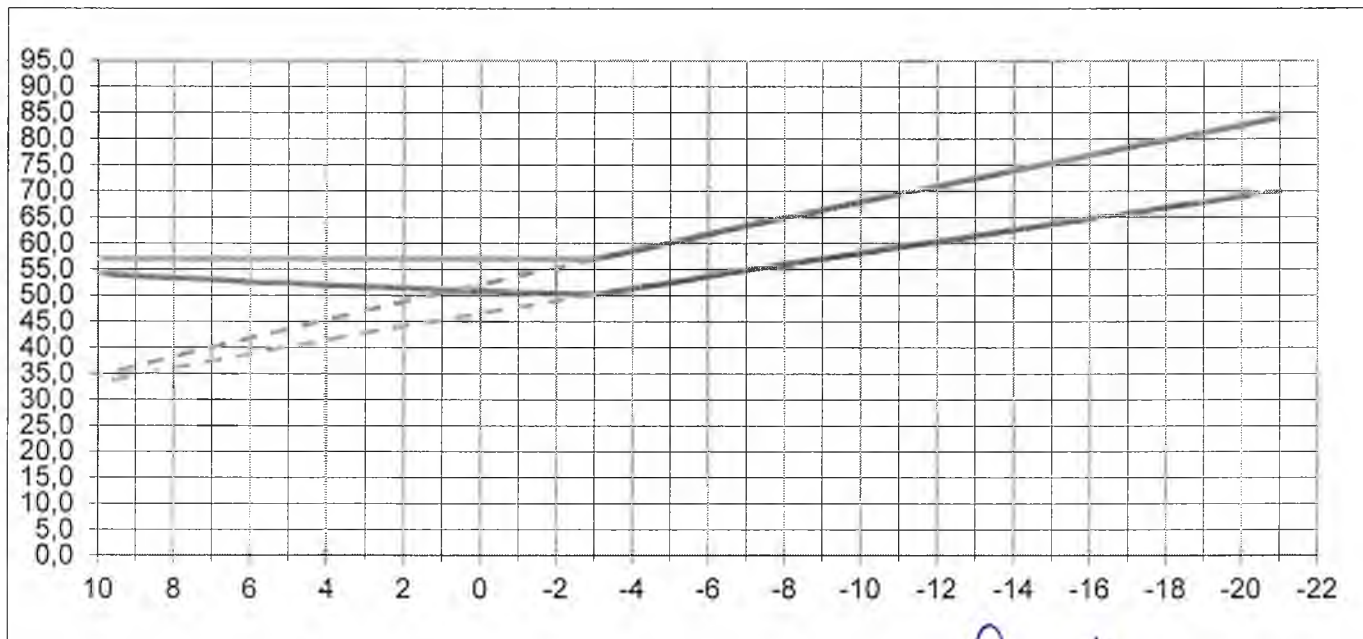

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Согласовано
Зам. председателя Ивановского РИК

В.Г. Клышко

2026г.

Согласовано
Нач. обл. упр. по рац. использованию ТЭР

" 2026г.

Утверждаю
Директор КУМПП "Ивановское ЖКХ"

А.Н. Фисюк

2026г.

Согласовано
БОУП "Управление ЖКХ"

" 2026г.

Температурный график 2026-2027гг.
котельной №30 "Д.Сад №7"

с ГВС


0,5 Гкал

Тн.в.	T1	T2	q, м³/ч
-21	90,0	70	20
-20	88,5	69	20
-19	86,9	68	20
-18	85,4	66,9	20
-17	83,8	65,9	20
-16	82,2	64,8	20
-15	80,6	63,8	20
-14	79,0	62,7	20
-13	77,4	61,6	20
-12	75,8	60,6	20
-11	74,1	59,5	20
-10	72,5	58,4	20
-9	70,8	57,3	20
-8	69,1	56,2	20
-7	67,4	55	20
-6	65,7	53,9	20
-5	64,0	52,7	20
-4	62,2	51,6	20
-3	60,5	50,4	20
-2	60,0	50,3	20
-1	60,0	50,6	20
0	60,0	51	20
1	60,0	51,2	20
2	60,0	51,6	20
3	60,0	51,9	20
4	60,0	52,2	20
5	60,0	52,6	20
6	60,0	53	20
7	60,0	53,5	20
8	60,0	53,8	20
9	60,0	54,4	20
10	60,0	54,8	20

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко

Температурный график 2026-2027гг.
с ГВС

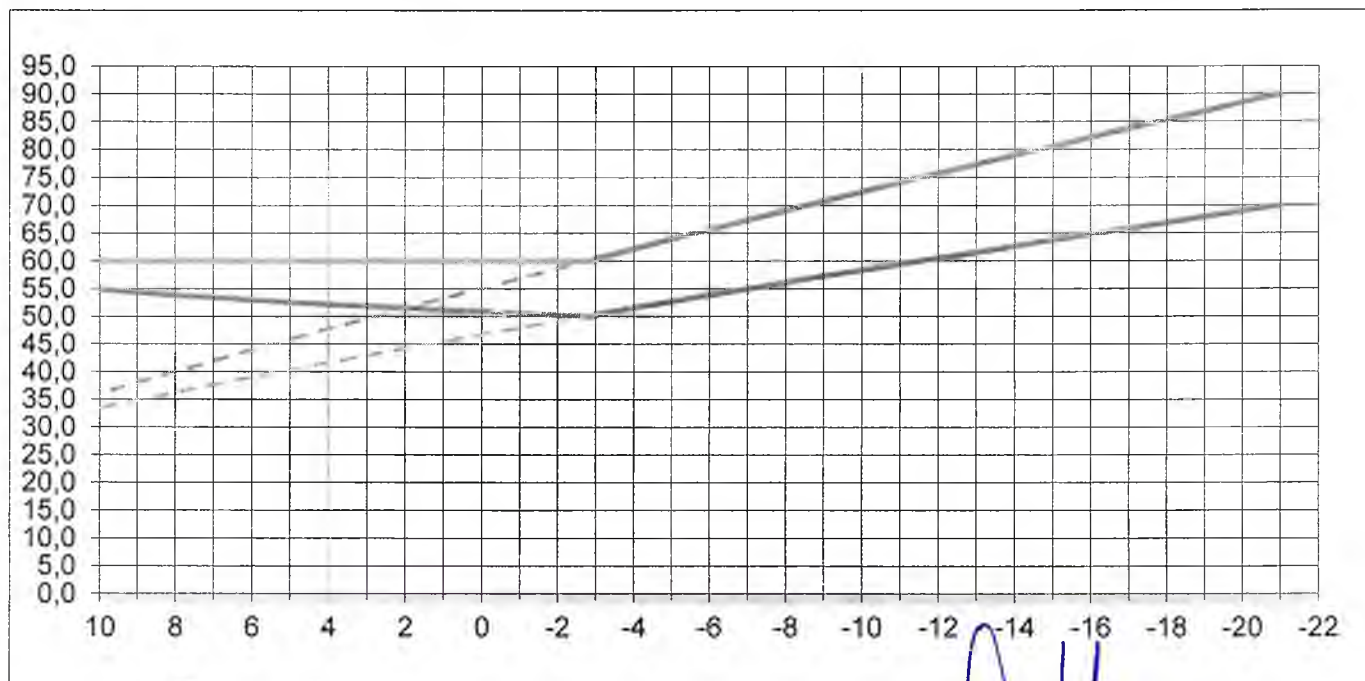

Первый заместитель директора КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"

С.В.Бородко